

RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO PER SISTEMI IDRONICI E POMPE DI CALORE

Spett.le **ARGOCLIMA S.p.A.**,Con la presente siamo a richiedere il **PRIMO AVVIAMENTO** del prodotto: *iSERIES + AQUA UNIT* *IM* **Installato c/o (Sig./Società)**Via/Piazza _____ n° _____
Città _____ CAP _____ Prov. _____**Installatore (Sig./Società)**Via/Piazza _____ n° _____
Città _____ CAP _____ Prov. _____
Telefono _____ Email _____

Data indicativa richiesta per l'avviamento (ca. 8 giorni dall'invio della presente) _____

PER RICHIEDERE IL PRIMO AVVIAMENTO, ESEGUIRE LE SEGUENTI VERIFICHE:

	SI	NO
• I prodotti sono stati installati, rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti, senza l'uso di attrezzature speciali (es. piattaforme);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato nei manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• È stato installato il filtro dell'acqua all'ingresso dell'evaporatore (<i>pena la decadenza della Garanzia</i>) e l'impianto è stato accuratamente lavato.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• È stato verificato il riempimento dell'impianto idraulico come riportato sui manuali di installazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>In presenza di un serbatoio per l'acqua calda sanitaria:</i>		
• È stato installato un vaso si espansione idoneo;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• È stato installato un addolcitore (verificare PHe durezza acqua);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>In presenza di impianto per gas refrigerante tra unità esterna e unità interne:</i>		
• Sono stati verificati i collegamenti gas refrigerante e eseguito il vuoto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sono state rispettate le lunghezze delle tubazioni come riportato sui manuali di installazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTE _____**INFORMAZIONI TECNICHE RICHIESTE**

Temperatura esterna minima regionale (da progetto)	°C
Carico Termico Invernale (da progetto)	kW
Carico Termico Estivo (da progetto)	kW
Volume eMix Tank (se presente)	litri
Volume serbatoio inerziale (se presente)	litri
Volume disgiuntore / inerziale (se presente)	Litri
Tipologia impianto <input type="checkbox"/> Primario / Secondario <input type="checkbox"/> Diretto ai terminali ambiente	

- **Allegare copia del progetto di impianto**


argoclima S.p.A.

Sede legale: Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Capitale sociale € 13.416.000 i.v. - Codice fiscale e R.I. Milano- P. IVA n. 03258640964


Cod. Ident. Intracon IT03258640964 - R.E.A. BS-520586 - ECOPEP 060401 - RIDOMUS 060201 - Reg. Naz. Produttori AEE IT1104000007129 - Reg. Naz. Pile IT11040P00002540

RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO PER SISTEMI IDRONICI E POMPE DI CALORE

SCHEMA iSERIES

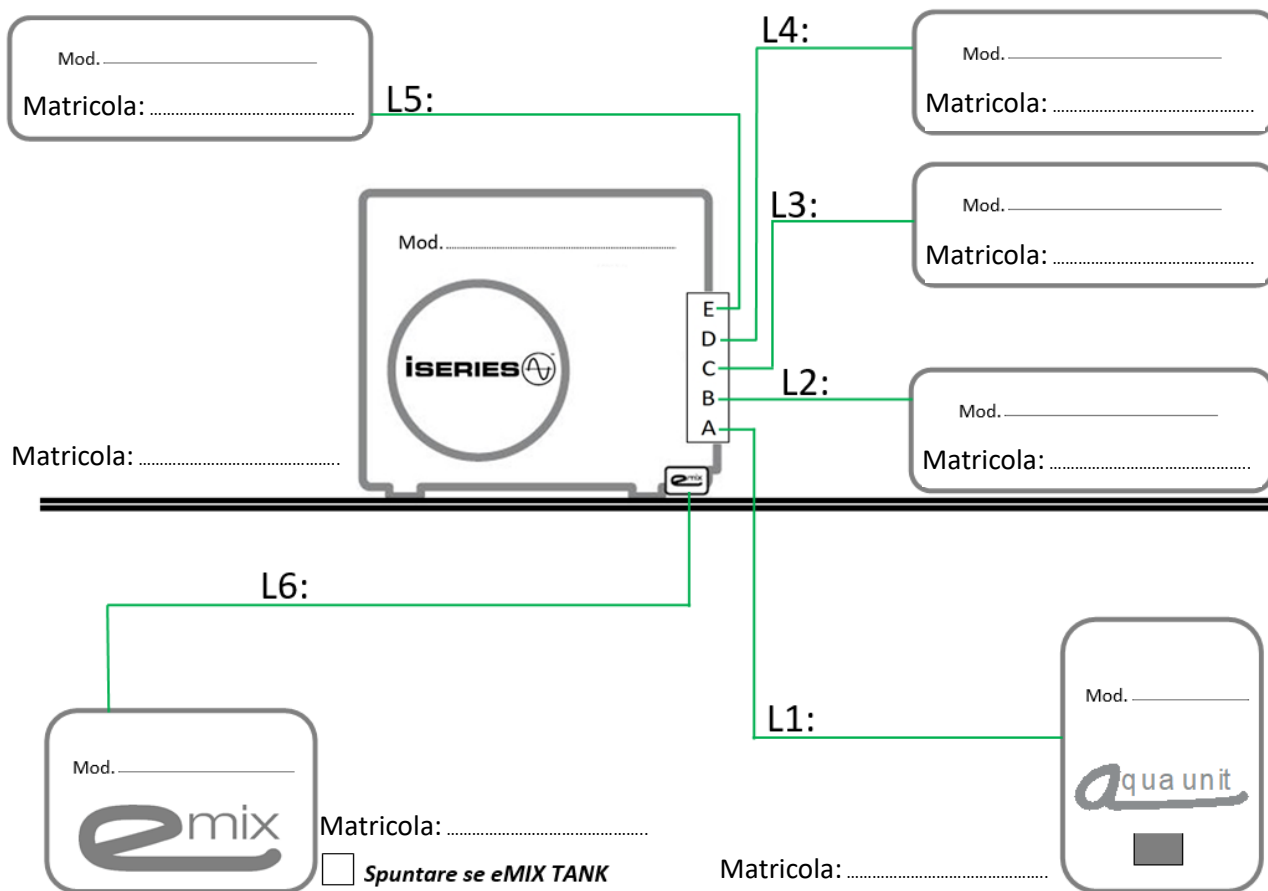

SCHEMA iM

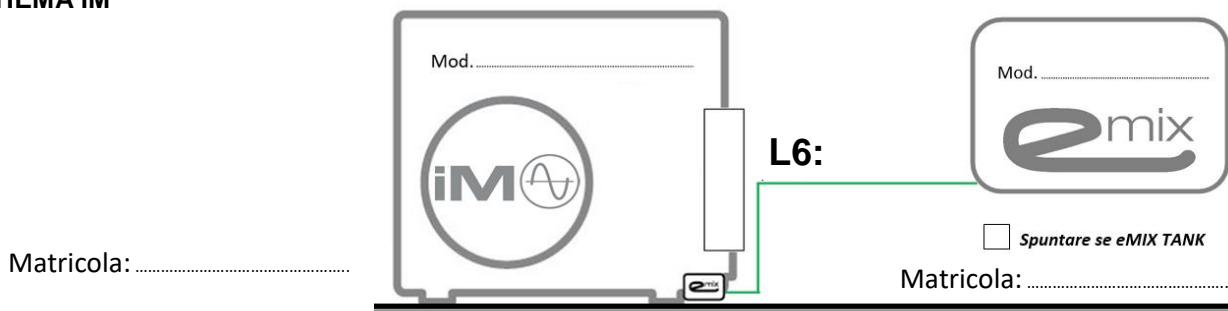

AVVERTENZE

- Il seguente modulo deve essere inoltrato alla seguente mail: argo.postvendita@argoclima.com
- **Le unità devono essere alimentate elettricamente per almeno 24 ore prima dell'avviamento**
- Il Centro Assistenza dovrà solamente verificare la corretta installazione, il funzionamento del sistema e i suoi parametri.
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore.
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente alla tensione di cantiere, non si potrà eseguire l'avviamento.
- **Qualora il primo avviamento del sistema, non sia effettuato da uno nostro centro assistenza autorizzato, la garanzia decadrà automaticamente.**

FIRMA E TIMBRO DEL RICHIEDENTE _____

argoclima S.p.A.

Sede legale: Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Capitale sociale € 13.416.000 i.v. - Codice fiscale e R.I. Milano- P. IVA n. 03258640964

Cod.Ident.Intracom IT03258640964 - R.E.A. BS-520586 - ECOPEL 060401 - RIDOMUS 060201 - Reg. Naz. Produttori AEE IT1104000007129 - Reg. Naz. Pile IT11040P00002540