



improve your life

**ECOWALL
CLIMATISEURS
MONOSPLIT R32**

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION



UNITE INTERNE

ECOWALL 9000 UI (WIFI)

ECOWALL 12000 UI (WIFI)

ECOWALL 18000 UI (WIFI)

ECOWALL 24000 UI (WIFI)

UNITE EXTERIEURE

ECOWALL 9000 UE

ECOWALL 12000 UE

ECOWALL 18000 UE

ECOWALL 24000 UE

Lire attentivement la présente notice avant d'installer conserver en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Table des matières

| | |
|--|-----|
| Informations pour l'utilisation | |
| Le réfrigérant | 84 |
| Précautions d'utilisation | 85 |
| Description des composants | 87 |
| Présentation de la télécommande et de l'écran | |
| Touches de la télécommande | 88 |
| Présentation des icônes de l'écran | 89 |
| Présentation des touches de la télécommande | 89 |
| Présentation des fonctions des combinaisons de touches | 92 |
| Guide de fonctionnement | 93 |
| Remplacement des piles de la télécommande | 93 |
| Guide du kit wifi (en option) | 94 |
| Fonctionnement d'urgence | 104 |
| Maintenance | |
| Nettoyage et entretien | 104 |
| Résolution des problèmes | |
| Anomalies de fonctionnement possibles et solutions | 105 |
| Analyse des anomalies de fonctionnement et solutions | 107 |
| Instructions d'installation | |
| Avertissements pour l'installation | 110 |
| Choix du lieu d'installation | 110 |
| Critères requis pour les branchements électriques | 111 |
| Installation | |
| Installation de l'unité interne | 112 |
| Installation de l'unité externe | 116 |
| Pompe à vide | 119 |
| Contrôles après l'installation | 119 |
| Essais et fonctionnement | |
| Test de fonctionnement | 120 |
| Annexes | |
| Configuration des tuyaux | 120 |
| Opérations de sécurité du réfrigérant inflammable | 121 |
| Procédure d'allongement des tuyaux | 122 |


AVERTISSEMENT POUR L'ELIMINATION CORRECT DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE



Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un équipement électrique et électronique permet d'éviter des potentielles retombées négatives pour l'environnement et la santé humaine dérivant d'une élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément ces équipements, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.



L'appareil est rempli de gaz légèrement inflammable R32.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez le manuel du propriétaire.



Avant d'installer l'appareil, lisez le manuel d'installation



Avant de réparer l'appareil, lisez le manuel d'entretien.

LE RÉFRIGÉRANT R32 RÉFRIGÉRANT

- Afin de remplir ses fonctions, le climatiseur a un circuit de refroidissement interne où circule un liquide réfrigérant écologique : R32 = GWP (Potentiel de réchauffement de la planète : 675).
- C'est un réfrigérant uniquement légèrement inflammable et sans odeur, avec d'excellentes propriétés thermodynamiques qui offrent une haute efficacité énergétique.

Attention :

Compte tenu de l'inflammabilité légère de ce réfrigérant, il est recommandé de suivre à la lettre les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel.

Ne pas utiliser des astuces pour accélérer la décongélation ou pour nettoyer, sauf ceux que nous recommandons.

Respecter scrupuleusement les instructions du fabricant pour les réparations : toujours contacter un centre d'assistance Argoclima.

Toutes les réparations effectuées par un personnel non qualifié pourraient être dangereuses. L'appareil doit être conservé dans une pièce sans source d'inflammation présente en permanence. (par exemple : flammes nues, un appareil à gaz en marche ou un poêle électrique en marche). Ne pas percer ou brûler.

L'appareil doit être installé, géré et entretenu dans une pièce avec une surface de plus de XX m². (Voir le tableau « a » dans le paragraphe « Opérations de sécurité du réfrigérant inflammable »).

L'appareil contient un gaz inflammable R32. Attention, les réfrigérants n'ont aucune odeur.



INFORMATIONS POUR L'UTILISATION

Précautions d'utilisation






ATTENTION

- Ce produit n'est pas un jouet. Il convient de surveiller les enfants de moins de 3ans pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf s'ils ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans doivent être en mesure de seulement tourner / éteindre l'appareil à condition que cela a été placé dans sa position normale de fonctionnement, qu'ils ont reçu les instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et ils ont compris les risques.
- Les enfants âgés de 3 et 8 ans ne devraient pas être en mesure de connecter l'alimentation, de régler ou nettoyer l'appareil ou faire l'entretien sur elle.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien qui incombent à l'utilisateur ne doivent pas être réalisées par les enfants sans surveillance.
- Ne pas raccorder le climatiseur à une prise multifonction afin de ne pas risquer le développement d'un incendie.
- Toujours débrancher l'alimentation avant toute opération de nettoyage et d'entretien.
- Ne pas vaporiser d'eau sur l'unité interne pour éviter tout risque de choc électrique ou anomalie de fonctionnement.
- Ne pas verser d'eau sur la télécommande.
- Ne pas tenter de réparer le climatiseur soi-même afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de dommages. Contacter un centre d'assistance agréé après avoir effectué les contrôles indiqués au chapitre Résolution des problèmes.
- Ne pas bloquer l'admission et l'aspiration : cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

- En cas de nécessité de déplacer le climatiseur dans un autre lieu, s'adresser à du personnel qualifié.
- Ne pas monter sur le panneau supérieur de l'unité externe et ne pas y poser d'objets lourds. Dans le cas contraire, il existe un risque de dommages ou de blessures.
- Ne pas introduire les doigts ou d'autres objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air. Dans le cas contraire, il existe un risque de dommages ou de blessures.
- Le climatiseur doit être raccordé à la terre correctement. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des chocs électriques.
- Toujours installer le disjoncteur de courant. Dans le cas contraire, des anomalies de fonctionnement pourraient se produire.
- L'installation et la maintenance doivent être effectuées par des professionnels qualifiés. Dans le cas contraire, il existe un risque de dommages ou de blessures.

AVERTISSEMENT

| | | |
|--|---|--|
| <p>★ En cas de fumée ou d'odeur de brûlé, éteignez l'alimentation et contactez le centre de service.</p>  <p>Si le problème persiste, l'appareil pourrait être endommagé et provoquer un choc électrique ou d'incendie.</p> | <p>★ L'alimentation électrique doit adopter le circuit spécial avec la protection par l'interrupteur de l'air et doit veiller à ce qu'il dispose d'une capacité suffisante. L'appareil s'active ou désactive automatiquement selon les besoins des utilisateurs: ne pas allumer ou éteindre l'appareil fréquemment sinon il pourrait subir des effets néfastes.</p> | <p>★ Ne pas couper ou endommager les cordons d'alimentation et les câbles de commande. Si le câble d'alimentation et le câble du signal de commande sont endommagés, ils doivent être remplacés par un technicien professionnel.</p>  |
| <p>★ L'alimentation doit être équipé d'un circuit spécial pour prévenir les incendies.</p>  <p>Sinon, il peut provoquer un incendie ou de choc électrique.</p> | <p>★ Couper l'alimentation si le climatiseur n'est pas utilisé pendant une longue période.</p>  <p>Sinon, l'accumulation de poussière pourrait provoquer une surchauffe ou d'incendie.</p> | <p>★ Ne pas endommager le cordon d'alimentation ou utiliser un câble non autorisée.</p>  <p>Sinon, il peut provoquer une surchauffe ou d'incendie.</p> |
| <p>★ Au cours de nettoyage de l'appareil, vous devez arrêter le fonctionnement et éteindre l'appareil.</p>  <p>Interrompere l'alimentazione elettrica.</p> <p>Sinon, il peut se produire un choc ou de dégâts électriques</p> | <p>★ La tension nominale de ce produit est de 220 - 240V, 50Hz. Le compresseur vibre fortement si la tension est trop faible, causant des dommages au système de refroidissement. Les composants électriques sont facilement endommagés si la tension est trop élevée.</p> | <p>★ Ne pas tenter de réparer le climatiseur vous-même.</p>  <p>Une réparation incorrecte peut provoquer un incendie ou de choc électrique. Pour cette raison, il est conseillé de contacter un centre de service pour les réparations.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>★ Vérifiez si le support installé est suffisamment stable.</p>  <p>Si endommagé, il peut provoquer la chute et causer des blessures.</p> | <p>★ Ne montez pas sur l'unité extérieure ou placez quelque chose sur elle.</p>  <p>la chute de l'unité peut être dangereuse.</p> | <p>★ Mise à terre: L'unité doit être correctement mise à la terre. Le câble de mise à terre doit être raccordé avec le dispositif approprié dans le bâtiment.</p>  |
|--|--|---|


Limites de fonctionnement

La plage de fonctionnement en mode refroidissement (température extérieure) s'étend de -15°C~ à +43°C.

La plage de fonctionnement en mode chauffage (température extérieure) s'étend de -15°C~ à +24°C.

Description des composants


Unité interne

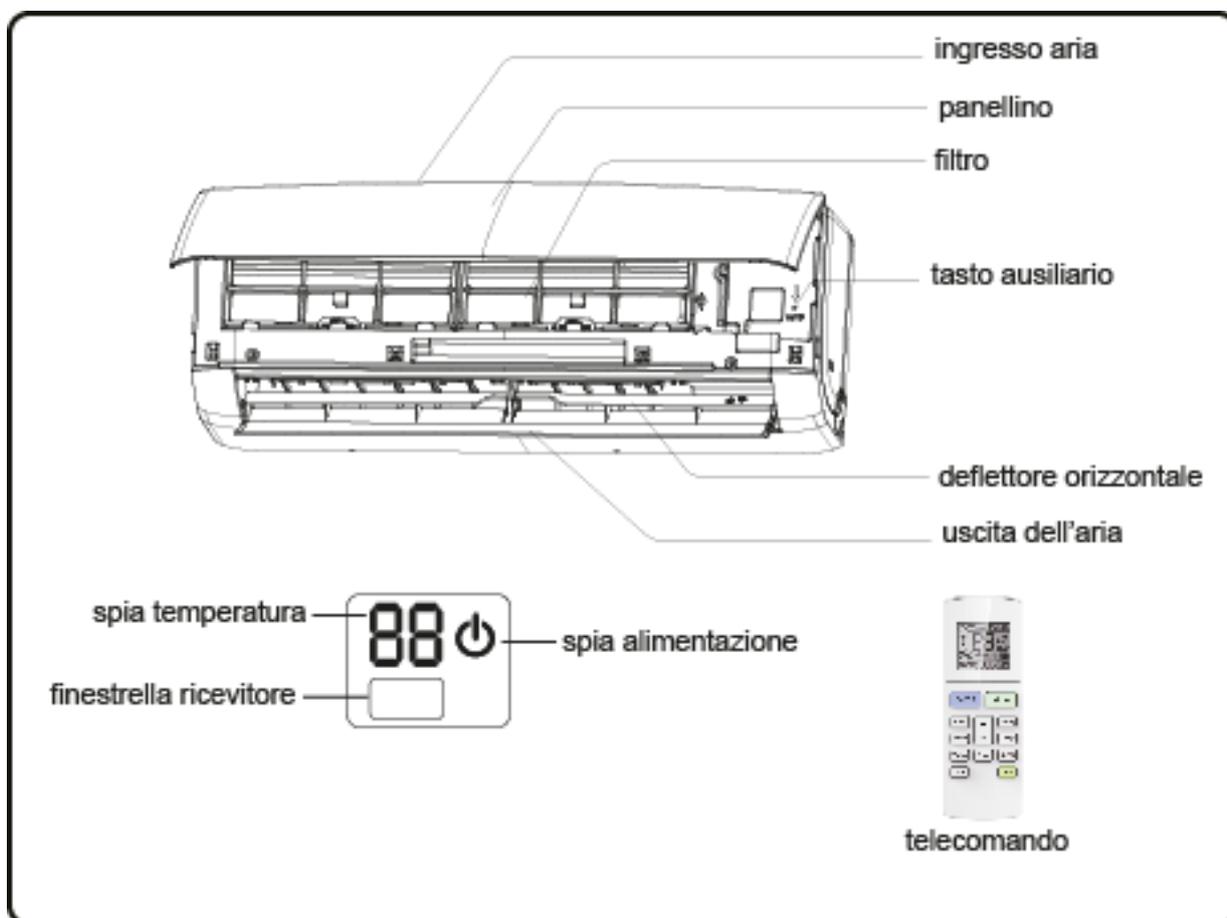

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Ingresso aria | entrée d'air |
| Pannellino | panneau |
| Filtro | filtre |
| Tasto ausiliario | touche auxiliaire |
| Deflettore orizzontale | déflecteur horizontal |
| Uscita dell'aria | sortie de l'air |
| Spia alimentazione | voyant alimentation |
| Finestrella ricevitore | fenêtre récepteur |
| Spia temperatura | voyant température |
| Telecomando | télécommande |

(Le contenu ou les positions de l'écran peuvent différer du dessin ci-dessus : se référer au produit réel)


Unité externe

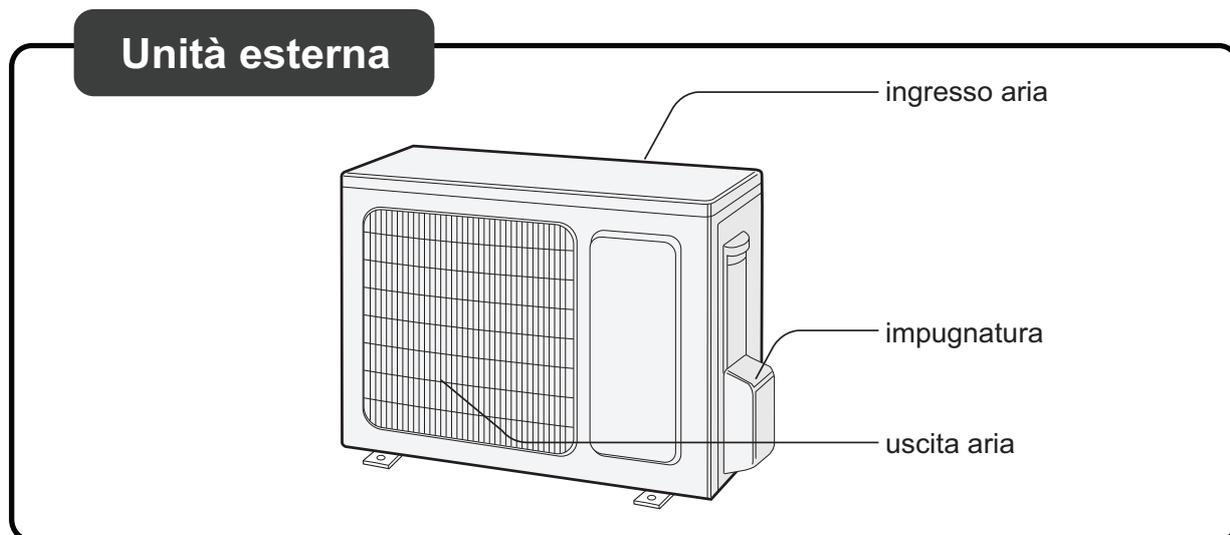

| | |
|---------------|-----------------|
| Unità esterna | Unité externe |
| Ingresso aria | entrée d'air |
| Impugnatura | poignée |
| Uscita aria | sortie de l'air |


PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE L'ÉCRAN

Touches de la télécommande

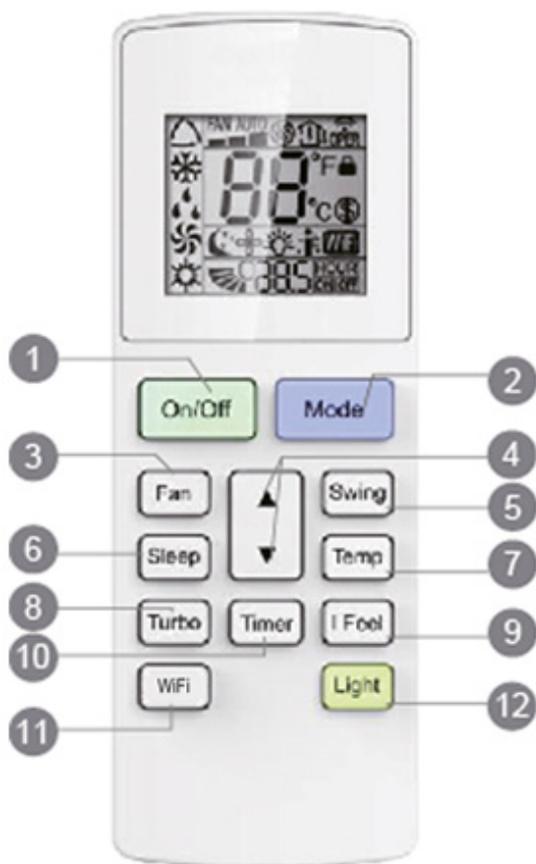

1. Touche ON/OFF (ALLUMAGE/EXTINCTION)
2. Touche MODE (MODALITÉ)
3. Touche FAN (VENTILATION)
4. Touche ▲/▼
5. Touche SWING (orientation du VOLET)
6. Touche SLEEP
7. Touche TEMP (TEMPÉRATURE)
8. Touche TURBO
9. Touche I FEEL
10. Touche TIMER
11. Touche WIFI
12. Touche LIGHT

Présentation des icônes de l'écran

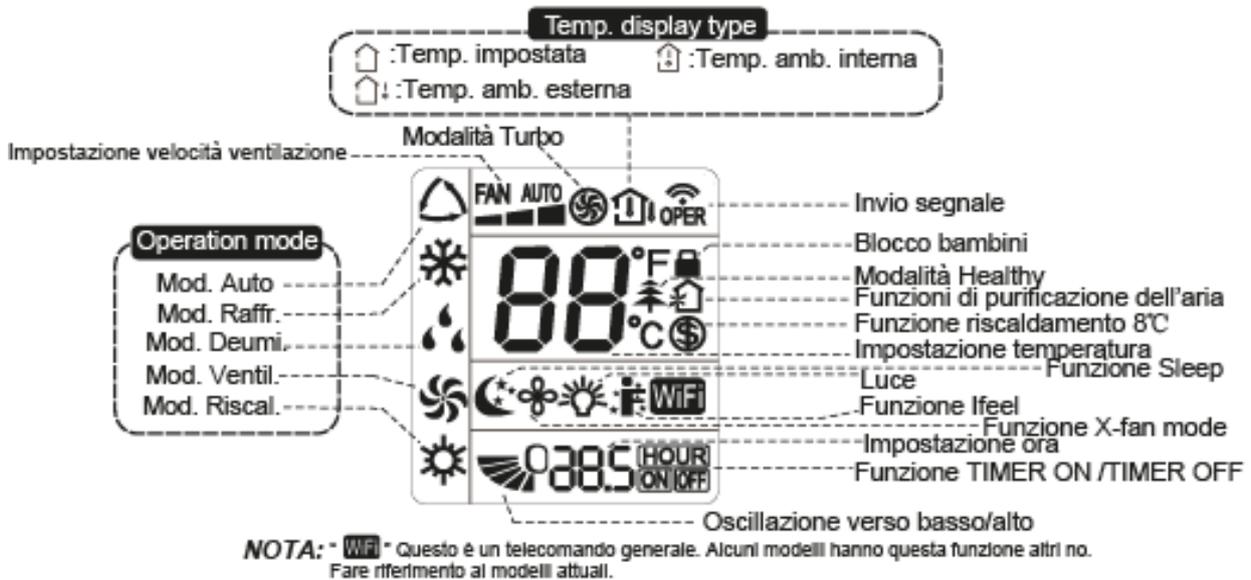

| | |
|--|--|
| Funzione I Feel | Fonction I Feel |
| Mod. AUTO | Mode AUTO |
| Mod. Raffr. | Mode Refr. |
| Mod. Deumi. | Mode Déshum. |
| Mod. Ventil. | Mode Ventil. |
| Mod. Riscal. | Mode Chauff. |
| Funzione di purificazione dell'aria | Fonction de purification de l'air |
| Funzione SLEEP | Fonction SLEEP |
| Luce | Lumière |
| Funzione X-Fan | Fonction X-Fan |
| Modalità HEALTHY | Fonction HEALTHY |
| Impostazione velocità ventilazione | Réglage de la vitesse de ventilation |
| Invio segnale | Envoi signal |
| Modalità turbo | Mode turbo |
| Funzione riscaldamento 8°C | Fonction chauffage 8°C |
| Impostazione temperatura | Réglage température |
| Impostazione ora | Réglage heure |
| Funzione TIMER ON/OFF | Fonction TIMER ON/OFF |
| Blocco bambini | Verrouillage enfants |
| Oscillazione verso alto/basso | Inclinaison vers le haut/bas |
| Temp. Impostata | Temp. réglée |
| Temp. Ambiente esterna | Temp. ambiante extérieure |
| Temp. Amb. Interna | Temp. amb. intérieure |
| NOTA: "WiFi" Questo è un telecomando generale. Alcuni modelli hanno questa funzione altri no. Fare riferimento ai modelli attuali. | NOTE: "WiFi" Ceci est une télécommande générale. Certains modèles ont cette fonction autre non. Reportez-vous aux modèles actuels. |

Présentation des touches de la télécommande

Note :

- Une fois l'alimentation raccordée, le climatiseur émet un signal sonore. Le voyant de fonctionnement  est ALLUMÉ (rouge). À ce stade, il est possible de commander le climatiseur à l'aide de la télécommande.
- Lorsque l'on appuie sur la touche ON/OFF de la télécommande, l'icône  située sur l'écran de la télécommande clignote une fois et le climatiseur émet un son ; cela signifie que le signal a été envoyé à l'unité.
Lorsque le climatiseur est allumé, l'écran affiche les icônes correspondantes des fonctions configurées.
- Si l'on appuie de nouveau sur la touche ON/OFF pour éteindre l'appareil, la température réglée et l'icône de l'horloge sont affichées sur l'écran de la télécommande (si les fonctions timer ON, timer OFF et lumière ont été configurées, les icônes correspondantes sont affichées sur l'écran de la télécommande en même temps).

1. Touche ON/OFF

Appuyer sur cette touche pour allumer ou éteindre le climatiseur. La fonction "Sleep" s'éteint lorsque l'appareil est éteint.

2. Touche MODE

Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.



- Lorsque l'on sélectionne le mode automatique, le climatiseur fonctionne automatiquement selon les paramètres d'usine. La température ne peut pas être réglée et n'est pas affichée. En appuyant sur la touche « FAN », on peut régler la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche « SWING », on peut régler l'angle de sortie de l'air.
- Lorsque l'on sélectionne le mode refroidissement, le climatiseur fonctionne en générant du froid. Le voyant ❄️ s'allume à l'écran. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler la température. Appuyer sur la touche « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche « SWING », on peut régler l'angle de sortie de l'air.
- Lorsque l'on sélectionne le mode déshumidification, le climatiseur fonctionne à vitesse réduite en mode déshumidification. Le voyant 💧 s'allume à l'écran. Dans ce mode, la vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée. En appuyant sur la touche « SWING », on peut régler l'angle de sortie de l'air.
- Lorsque l'on sélectionne le mode ventilation, le climatiseur met uniquement en marche le ventilateur, sans refroidissement ni chauffage. Tous les voyants sont éteints. Appuyer sur la touche « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche « SWING », on peut régler l'angle de sortie de l'air.
- Lorsque l'on sélectionne le mode chauffage, le climatiseur fonctionne en générant de la chaleur et le voyant ☀️ s'allume à l'écran. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler la température. Appuyer sur la touche « FAN » pour régler la vitesse du ventilateur. En appuyant sur la touche « SWING », on peut régler l'angle de sortie de l'air.

Note :

Pour éviter d'envoyer de l'air froid dans la pièce, après l'activation du mode chauffage, l'unité interne retarde de 1 à 5 minutes l'émission de l'air (le délai effectif dépend de la température ambiante intérieure).

L'intervalle de réglage de la température s'étend de 16 à 30°C ; les vitesses du ventilateur pouvant être sélectionnées sont au nombre de quatre : automatique, basse, moyenne, haute.

3. Touche FAN

En appuyant sur cette touche, il est possible de régler la vitesse du ventilateur de manière circulaire, selon la séquence suivante: automatique (AUTO), basse (▲), moyenne (▲▲), haute (▲▲▲). Après avoir allumé l'appareil, la vitesse de ventilation AUTO est automatiquement activée. Avec la vitesse automatique, l'unité sélectionne automatiquement la vitesse du ventilateur la plus adaptée, conformément aux paramètres d'usine.


La vitesse du ventilateur en mode déshumidification est une vitesse basse.

4. Touche ▲ / ▼

Appuyer une seule fois sur la touche ▲ ou ▼ pour augmenter ou réduire la température réglée de 1°C. En mode automatique, il n'est pas possible de régler la température. Lorsque l'on configure les fonctions TIMER ON, OFF, appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure.

5. Touche SWING

Appuyer sur cette touche pour régler l'angle d'inclinaison (vers le haut/le bas). L'angle d'émission de l'air par le ventilateur peut être configuré de manière circulaire, comme l'illustre la séquence ci-dessous :

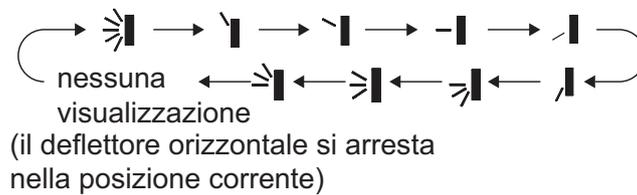

| | |
|--|---|
| nessunavisualizzazione (il deflettoreorizzontale si arrestanellapositionecorrente) | aucun affichage (le déflecteur horizontal s'arrête dans la position actuelle) |
|--|---|


6. Touche SLEEP

En mode refroidissement, chauffage ou déshumidification, appuyer sur cette touche pour activer la fonction SLEEP. L'icône ☾ est affichée sur la télécommande. Appuyer de nouveau sur la touche pour quitter la fonction SLEEP : l'icône ☾ disparaît.

La température augmente ou diminue de 2 degrés en deux heures, selon le mode de fonctionnement sélectionné (refroidissement/chauffage).

7. Touche TEMP

En appuyant sur cette touche, il est possible d'afficher la température intérieure paramétrée, la température ambiante intérieure ou la température ambiante extérieure sur l'écran de l'unité interne. Le paramétrage sur la télécommande est sélectionné de manière circulaire, selon la séquence illustrée ci-dessous :

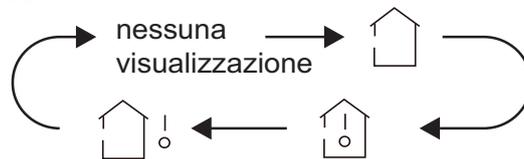

| | |
|------------------------|-----------------|
| nessunavisualizzazione | aucun affichage |
|------------------------|-----------------|

- Lorsque l'on sélectionne ☾ ou « aucun affichage » avec la télécommande, l'écran de l'unité interne affiche la température paramétrée.
- Lorsque l'on sélectionne ☾ avec la télécommande, l'écran de l'unité interne affiche la température ambiante intérieure.
- Lorsque l'on sélectionne ☾ avec la télécommande, l'écran de l'unité interne affiche la température ambiante extérieure.

Note :

- Sur certains modèles, l'affichage de la température extérieure n'est pas disponible. L'unité interne reçoit le signal ☾ mais affiche la température intérieure paramétrée.
- L'unité affiche la température paramétrée à l'allumage, si l'écran est habilité à le faire.
- Lorsque l'on sélectionne l'affichage de la température ambiante intérieure ou extérieure, l'écran de l'unité interne affiche la température correspondante et revient automatiquement à la température paramétrée au bout de trois ou cinq secondes.

8. Touche TURBO

En mode refroidissement / chauffage, appuyer sur cette touche pour passer au mode refroidissement / chauffage rapide. L'icône est affichée sur la télécommande. Appuyer de nouveau sur la touche pour quitter la fonction TURBO : l'icône disparaît.

9. Touche IFEEL

Appuyer sur cette touche pour lancer la fonction I FEEL : l'icône apparaît sur la télécommande. Une fois cette fonction activée, la télécommande envoie la température ambiante détectée à l'unité interne, qui réglera ensuite son fonctionnement automatiquement en fonction de la différence entre la température détectée et la température paramétrée.

Appuyer de nouveau sur la touche pour quitter la fonction I FEEL : l'icône disparaît.

Placer la télécommande à côté de l'utilisateur lors de l'utilisation de cette fonction. Ne pas mettre la télécommande à proximité d'objets ayant une température élevée ou basse afin d'éviter de détecter une température ambiante inexacte.

10. Touche TIMER ON/OFF

Cette fonction permet de programmer l'allumage du climatiseur quand il est éteint.

Cette fonction permet de programmer l'extinction du climatiseur quand il est allumé.

Après que l'on a appuyé sur cette touche, le mot «**HOURL**» disparaît par intermittence sur la télécommande. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour ajuster le temps (de 0,5 à 24) de marche / arrêt. Maintenir la touche ▲ ou ▼ enfoncée pendant 2 secondes pour modifier l'heure rapidement, jusqu'à la valeur souhaitée. Appuyer sur la touche TIMER ON/OFF pour confirmer. Appuyez sur la touche TIMER pour confirmer le réglage de la minuterie et le mot "HOURL" cessera de clignoter. Si le mot "HOURL" clignote mais ne suit aucun réglage, il arrête de clignoter après 5 secondes. Si la fonction TIMER ON ou OFF est activée, appuyez sur la touche TIMER pour annuler le réglage.

11. Touche Wi-Fi

Appuyez sur ce touche pour démarrer la fonction Wi-Fi. Lorsque la fonction Wi-Fi est active, l'icône "Wi-Fi" apparaît sur l'affichage de la télécommande. Lorsque la télécommande est éteinte, appuyez et maintenez le bouton "Mode" et le bouton "Wi-Fi" simultanément pendant 1 seconde pour revenir aux réglages d'usine.

12. Touche LIGHT

Appuyer sur cette touche pour éteindre l'éclairage de l'écran sur l'unité interne. Appuyer de nouveau sur cette touche pour allumer l'éclairage de l'écran.

Présentation des fonctions des combinaisons de touches

Fonction d'économie d'énergie

En mode refroidissement, appuyer en même temps sur les touches TEMP et CLOCK pour lancer ou désactiver la fonction d'économie d'énergie. Lorsque la fonction d'économie d'énergie est lancée, les lettres «**SE**» apparaissent sur la télécommande et le climatiseur régule la température automatiquement en fonction des paramètres d'usine, de manière à obtenir une économie d'énergie optimale. Appuyer de nouveau en même temps sur les touches TEMP et CLOCK pour quitter la fonction d'économie d'énergie.

Note :

- Avec la fonction d'économie d'énergie, le ventilateur est paramétré sur la vitesse automatique comme valeur prédéfinie et la vitesse ne peut pas être réglée.
- Avec la fonction d'économie d'énergie, la température ne peut pas être réglée. Si l'on appuie sur la touche TURBO : la télécommande n'enverra aucun signal à l'unité.
- Les fonctions SLEEP et économie d'énergie ne peuvent pas être utilisées simultanément. Si la fonction d'économie d'énergie a été activée en mode refroidissement, appuyer sur la touche SLEEP pour l'annuler. Si la fonction SLEEP a été activée en mode refroidissement, activer la fonction d'économie d'énergie pour l'annuler.

Fonction chauffage 8°C

En mode chauffage, appuyer en même temps sur les touches TEMP et CLOCK pour lancer ou désactiver la fonction de chauffage 8°C. Lorsque cette fonction est active, le symbole  et 8°C apparaissent sur la télécommande et le climatiseur maintient le chauffage à 8°C. Appuyer simultanément sur les touches TEMP et CLOCK pour quitter la fonction de chauffage 8°C.

Fonction de verrouillage des touches de la télécommande

Appuyer simultanément sur ▲ et ▼ pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est active, le symbole  apparaît sur la télécommande. Si l'on tente d'utiliser la télécommande, l'icône  clignote trois fois sans envoyer de signal à l'unité.

Fonction de commutation de l'affichage de la température

En mode OFF, appuyer simultanément sur les touches ▼ et «**MODE**» pour passer de l'affichage de la température en °C à l'affichage en °F.


Guide de fonctionnement

1. Une fois l'alimentation raccordée, appuyer sur la touche « ON/OFF » de la télécommande pour allumer le climatiseur.
2. Appuyer sur la touche MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité. AUTO, COOL (REFROIDISSEMENT), DRY (DÉSHUMIDIFICATION), FAN (VENTILATION), HEAT (CHAUFFAGE).
3. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour régler la température souhaitée. (En mode automatique, il n'est pas possible de régler la température)
4. Appuyer sur la touche « FAN » pour paramétrer la vitesse de ventilation souhaitée : automatique, basse, moyenne et haute.
5. Appuyer sur la touche « SWING » pour régler l'angle d'émission d'air du ventilateur.

Opérations optionnelles

1. Appuyez sur le bouton SLEEP pour régler la fonction de veille.
2. Appuyez sur le bouton TIMER ON / OFF pour activer ou désactiver la programmation de la minuterie.
3. Appuyez sur le bouton LIGHT pour commander l'activation / désactivation des parties sur l'affichage. (Cette fonctionnalité peut ne pas être utilisable dans certaines unités).
4. Appuyez sur le bouton TURBO pour activer ou désactiver la fonction TURBO.

Remplacement des piles de la télécommande
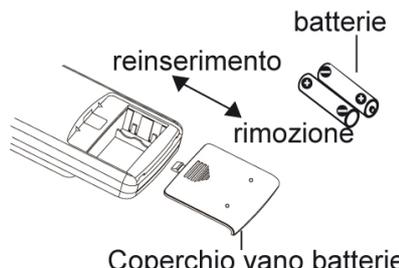
| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles indiqué par le symbole  (voir l'image à droite), en le faisant coulisser dans le sens de la flèche. 2. Remplacer les deux piles uniquement par des piles de type AAA – LR03 1,5 V, en vérifiant que la polarité + et - est correcte. 3. Refermer le couvercle du compartiment des piles. |  |
|--|---|

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Trasmittente segnale | transmission du signal |
| batteria | piles |
| reinsertimento | réinsertion |
| rimozione | retrait |
| coperchiovano batterie | couvercle du compartiment des piles |

Note :

- Pendant l'utilisation, orienter l'émetteur de signal de la télécommande en direction du récepteur de l'unité interne.
- La distance entre l'émetteur et le récepteur ne doit pas dépasser les 8 mètres, sans obstacles entre les deux appareils.
- Si une ampoule à fluorescence ou un téléphone sans fil sont présents dans la pièce, il est possible de constater des interférences avec le signal.
- Retirer les piles en cas de non-utilisation de la télécommande pendant un mois ou pendant une période plus longue.
- Remplacer les piles usagées par des piles du même modèle, lorsque cela s'avère nécessaire.
- Si les images sur l'écran de la télécommande apparaissent floues ou ne sont pas visibles, remplacer les piles.

INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT CORRECTE DES PILES SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2006/66/CE



Remplacer la pile lorsqu'elle est déchargée : à la fin de sa vie utile, cette pile ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers. Elle doit être déposée dans un bac de tri sélectif prévu à cet effet ou auprès d'un revendeur qui fournit ce service. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et permet de récupérer et de recycler les matériaux qui la composent, en permettant de faire ainsi des économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur la pile rappelle que cette dernière doit faire l'objet d'un tri sélectif. L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

GUIDE DU WI-FI (POUR CLIMATISEURS AVEC WIFI)

Comment setter et faire fonctionner le climatiseur avec Wifi

1. Vérifiez que le système d'exploitation de l'appareil (smartphone ou tablette) utilisé dispose d'une version standard d'Android (version 4.4 ou supérieure) et d'iOS (iOS 7.0 ou supérieure). Pour en savoir plus, reportez-vous à l'application.
2. Les unités peuvent être connectées et contrôlées uniquement par le réseau Wi-Fi ou la fonction Hotspot.
3. Les routeurs avec chiffrement WEP ne sont pas pris en charge.
4. L'interface de l'application est universelle pour tous les produits, et de nombreuses fonctions peuvent ne pas correspondre pour toutes les unités. Cela peut varier selon le système d'exploitation utilisé ou de la mise à jour en cours. Reportez-vous à la version actuelle.
5. Si la protection d'accès de votre routeur est active dans l'élément "Filtre MAC / Filtre d'adresse MAC", activez l'accès au réseau de l'adresse MAC du périphérique.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Visez le code QR à l'aide de *QR Code Reader* ou recherchez l'application « **EWPE SMART** » dans le magasin des applications. Téléchargez-la et installez-la.



Installez l'application en consultant le guide concerné.



Une fois l'installation terminée, l'icône  s'affiche sur la page d'accueil du smartphone.

NB:

Avant de commencer toute procédure, débranchez l'alimentation électrique du produit, attendez quelques minutes, puis reconnectez-le.


2. Inscription et accès.

Après avoir installé l'application, ouvrez **"EWPE SMART"** et cliquez sur Inscrivez-vous pour vous inscrire.

VEUILLEZ NOTER:

- **USERNAME:** doit être **UNIQUE**, composé du nom + numéro, sans espaces (par exemple, **Rossi57**)
- **Adresse électronique personnelle:** si vous êtes déjà inscrit, récupérez le nom d'utilisateur / mot de passe. Il n'est pas possible de créer un autre compte avec le même courrier.
- **MOT DE PASSE:** doit comporter au moins une lettre majuscule, des symboles ou des caractères spéciaux (-;, etc.) et des chiffres.
- Répétez **MOT DE PASSE** écrit ci-dessus
- pays **EUROPE**


Ouvrir l'app

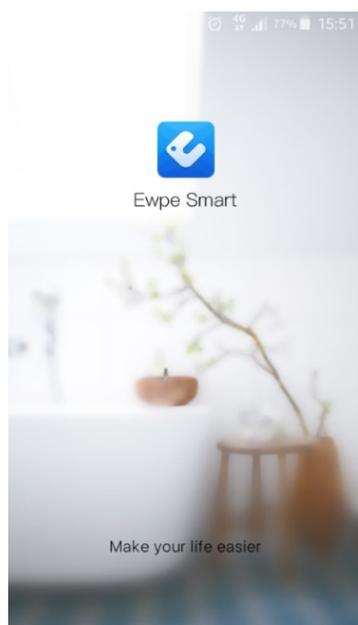

Effectuer la première inscription



Accès

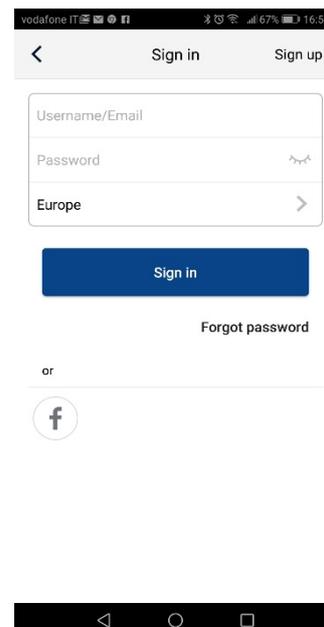


3. Ajouter des unités

En cliquant sur l'icône du petit homme, vous ouvrez un menu contenant entre autres la fonction "Aide".

Suivez les instructions qui apparaissent sur votre appareil pour ajouter l'unité.


Pour ajouter une nouvelle unité, appuyez sur + dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.

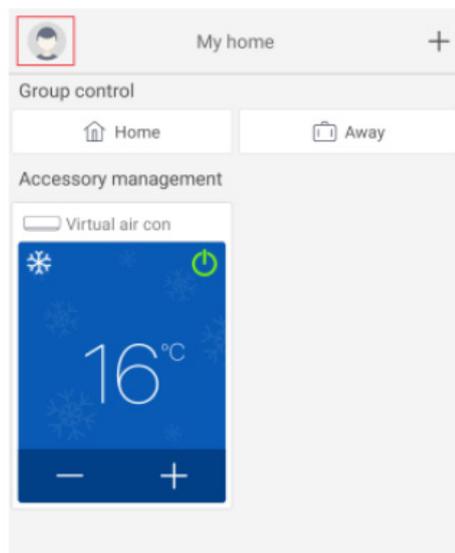

Un menu apparaît avec toutes les catégories de périphériques pouvant être connectés.

Sélectionnez le type pertinent:

Dans le cas d'un **climatiseur fixe résidentiel**: le premier volet à gauche

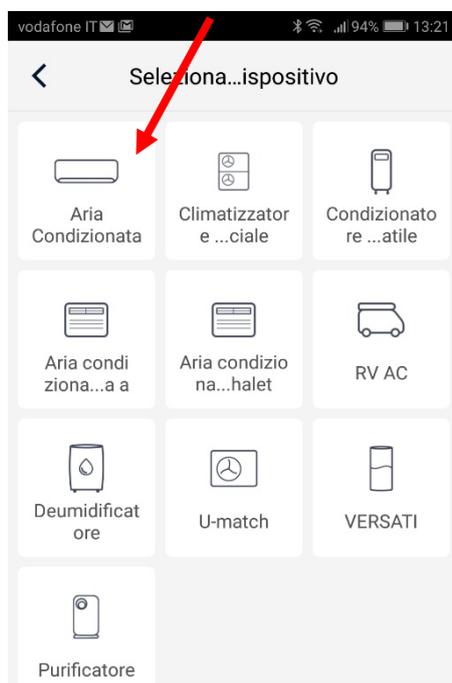

Après avoir choisi la catégorie qui vous intéresse, procédez à la réinitialisation de l'appareil.

Différents systèmes de réinitialisation d'unité peuvent être choisis en fonction du type d'unité / système et de la télécommande (avec ou sans clé wifi).

Suivez **étape par étape** les instructions d'utilisation en fonction du système de réinitialisation sélectionné.



Après avoir effectué le reset selon les instructions, cliquer su *Suivant* pour ajouter automatiquement l'unité (est nécessaire il faut insérer la password du Wi-Fi).




PANNEAU DE CONTRÔLE TACTILE
Appuyez sur le bouton sur le panneau tactile.
 Lorsque l'appareil est éteint, maintenez enfoncé le bouton "Wifi" pour 10 secondes. Lorsque l'appareil émet un bip signifie que la réinitialisation a été correctement effectuée.
NB:La configuration doit être effectuée dans les 2 minutes. Si cela ne se produit pas dans les 2 minutes, répétez l'opération de réinitialisation..


TÉLÉCOMMANDE AVEC TOUCHE WI-FI
Dirigez la télécommande vers l'appareil.
 Avec la télécommande éteinte, appuyez simultanément sur les touches "Mode" + "Wifi" pendant 1 seconde. Lorsque l'appareil sonne, cela signifie que la réinitialisation a été effectuée avec succès.
NB: La configuration doit être effectuée dans les 2 minutes. Si cela ne se produit pas dans les 2 minutes, répétez l'opération de réinitialisation.

TÉLÉCOMMANDE SANS TOUCHE WI-FI (MODE et TURBO)
Dirigez la télécommande vers l'unité.
 Appuyez simultanément sur i Boutons "Mode" + "Turbo" pendant 10 secondes. Après que l'unité ait produit deux fois un signal acoustique, cela signifie que la réinitialisation a été effectuée avec succès.
NB:La configuration doit être effectuée dans les 2 minutes. Si cela ne se produit pas dans les 2 minutes, répétez l'opération de réinitialisation

Sinon, après avoir défini et réinitialisé le climatiseur, cliquez sur *Aggiungi unità manualmente* (Ajouter manuellement une unité) dans le coin supérieur droit pour sélectionner le réseau Wi-Fi à associer. Choisissez le réseau souhaité, puis continuez la configuration.

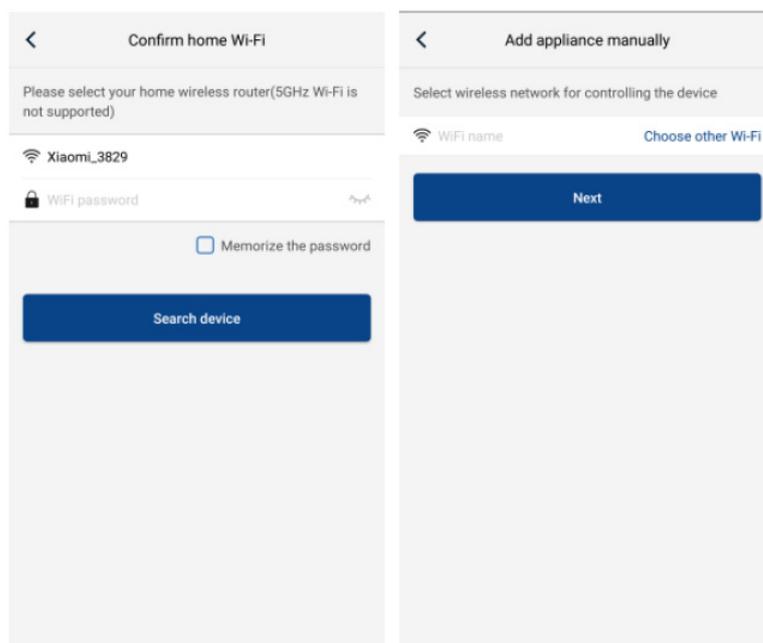

Après avoir effectué la réinitialisation électrique de l'unité et inséré les informations, effectuez une recherche de l'unité (Search appliance) et continuez la configuration.

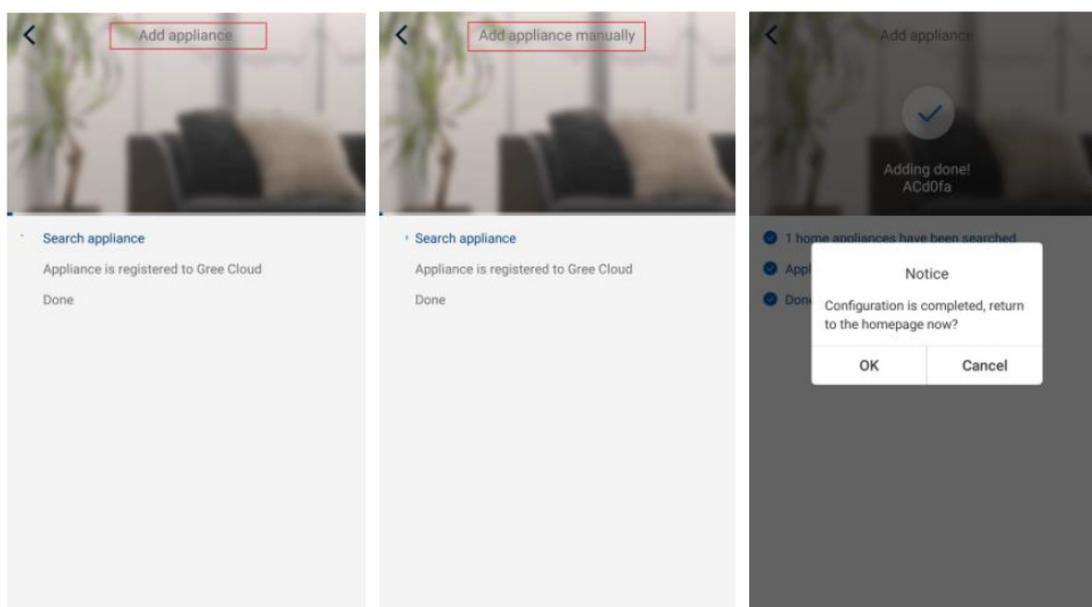


Configuration des fonctions principales

Sur la page d'accueil, cliquez sur le dispositif que vous voulez commander et accédez à son interface de fonctionnement.

1. Sélectionnez le mode de fonctionnement, la température et la vitesse du ventilateur.


- Mode

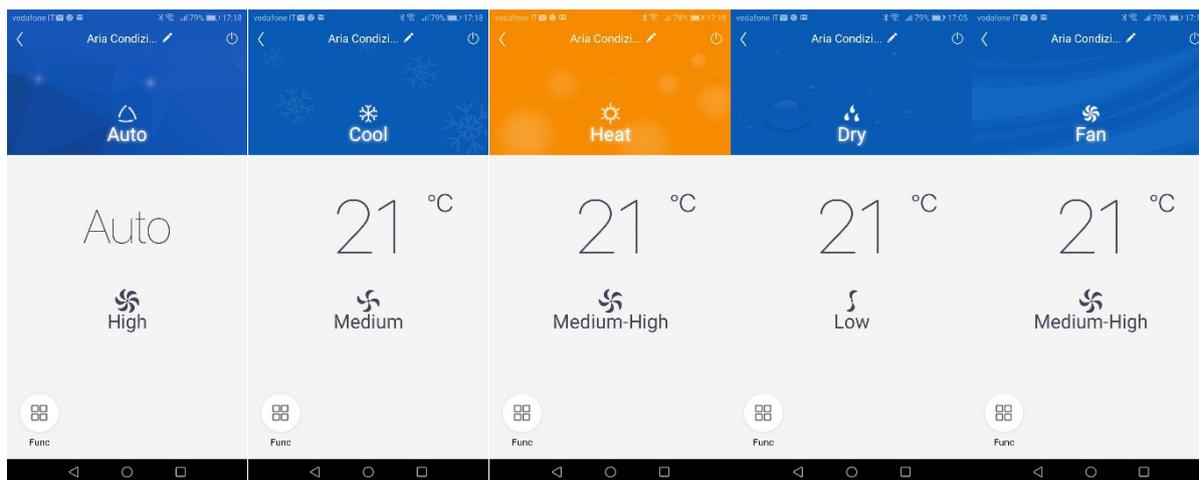

- Température pour chaque mode: faites simplement glisser votre doigt sur la température indiquée




- Vitesse de ventilation pour chaque mode: faites simplement glisser votre doigt sur le symbole du ventilateur (les options de réglage varient en fonction du mode)

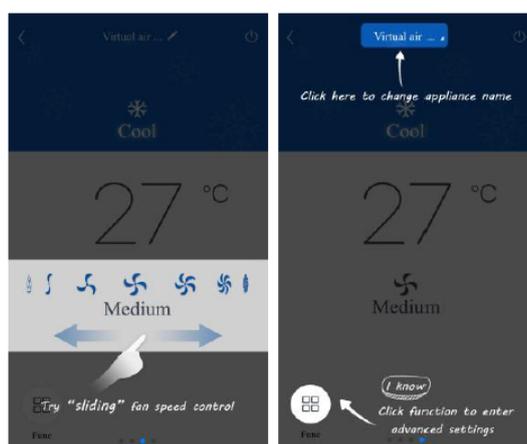

2. Définition des fonctions avancées


Cliquez sur **Funzione** (Fonction) dans le coin inférieur gauche de l'interface pour entrer dans les paramètres avancés.

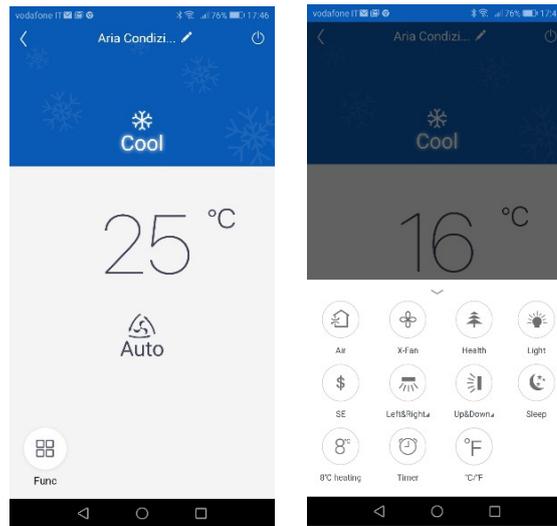

Fonction X-FAN

Oscillation verticale


Oscillation horizontale
(si disponible)

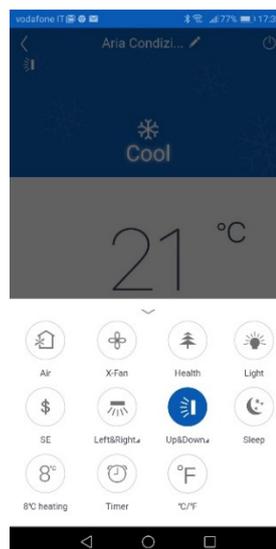

Sleep

Lumière d'affichage

Conversion unité de mesure
température

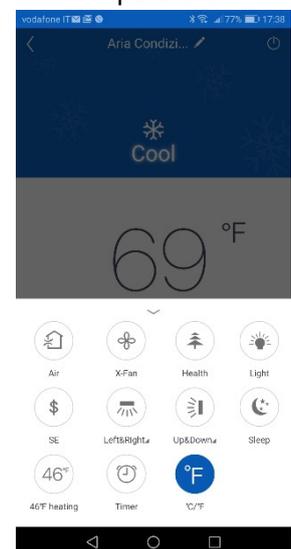


Paramètre Swing

Cliquez sur l'oscillation Haut et Bas pour activer ou désactiver la fonction Swing. Cliquez sur la flèche dans l'angle inférieur droit de l'icône pour passer à l'écran suivant et définir le niveau de l'oscillation.

Liste des présélections


Cliquez sur Timer. Cliquez ensuite sur le signe + pour effectuer les réglages.

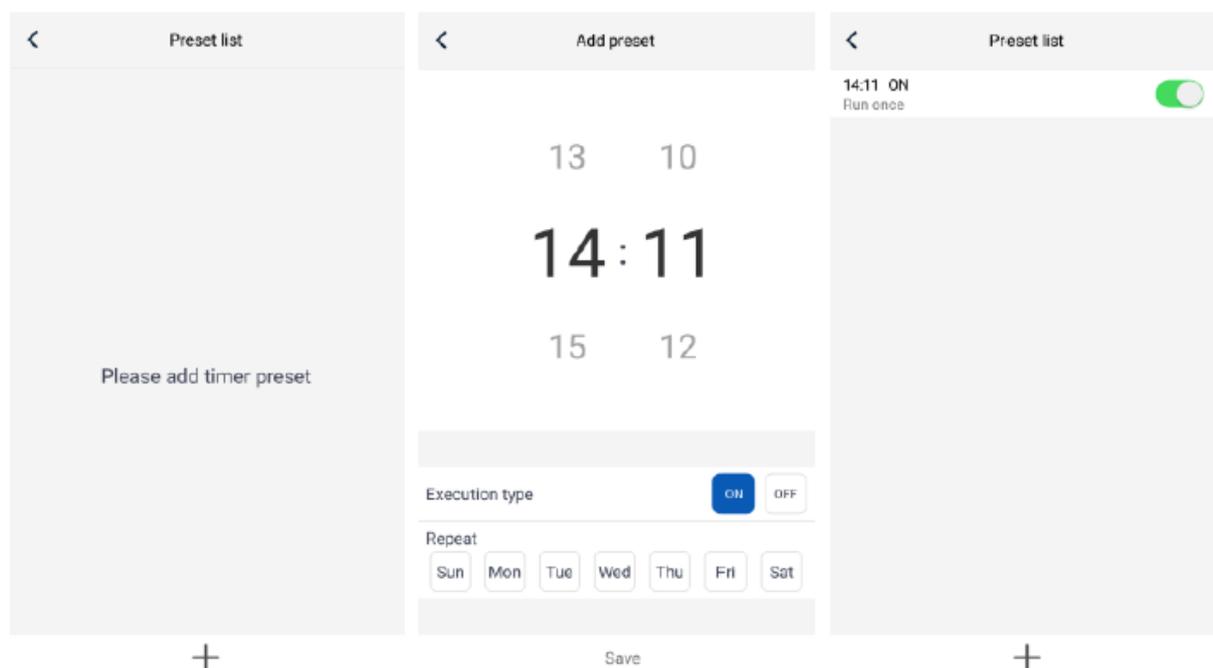

Autres fonctions


1. Menu de la page d'accueil

Cliquez sur la photo de profil  dans l'angle supérieur gauche de la page d'accueil pour définir chaque fonction du menu.

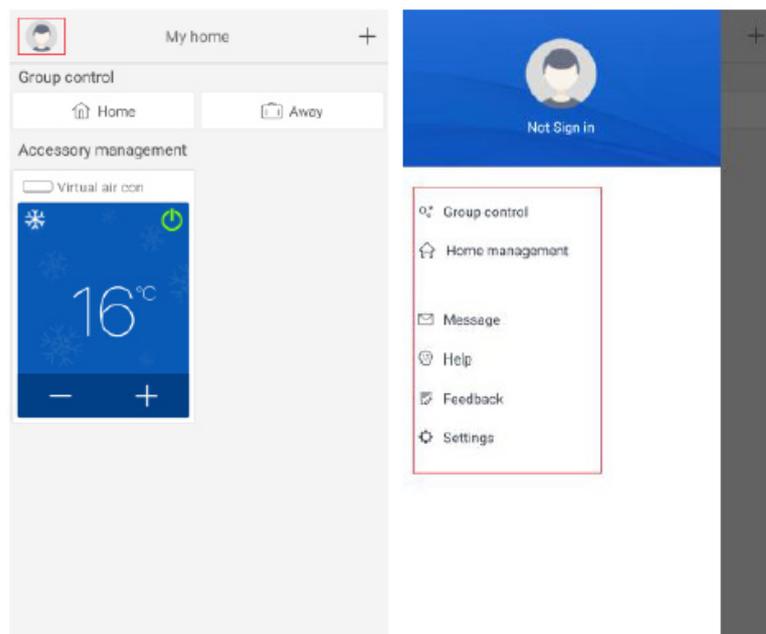


2. Group Control


Cliquez sur Group Control (Contrôle du groupe) pour pouvoir utiliser les dispositifs présents (par exemple, modifier le nom du groupe en « hhh » et placer les dispositifs présents dans la liste du groupe). Lorsque ce groupe fonctionne, il est possible de modifier les paramètres de tout le groupe.

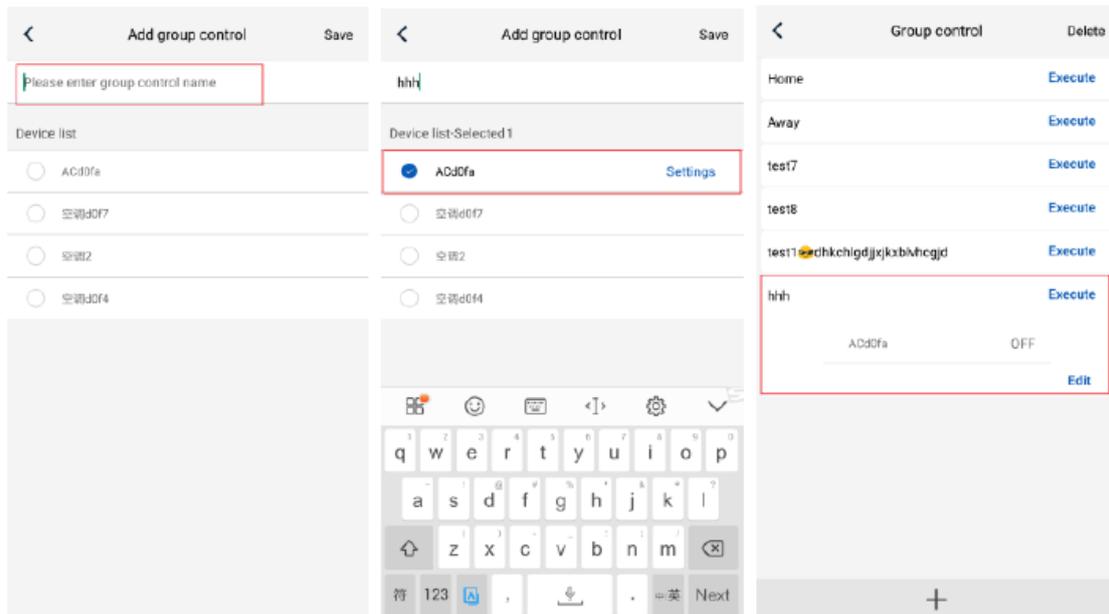

3. Home Management


Cliquez sur *Home Management* (*Gestion de domicile*) pour créer ou gérer un « système familial ». Vous pouvez ajouter de nouveaux membres au système familial du compte enregistré.

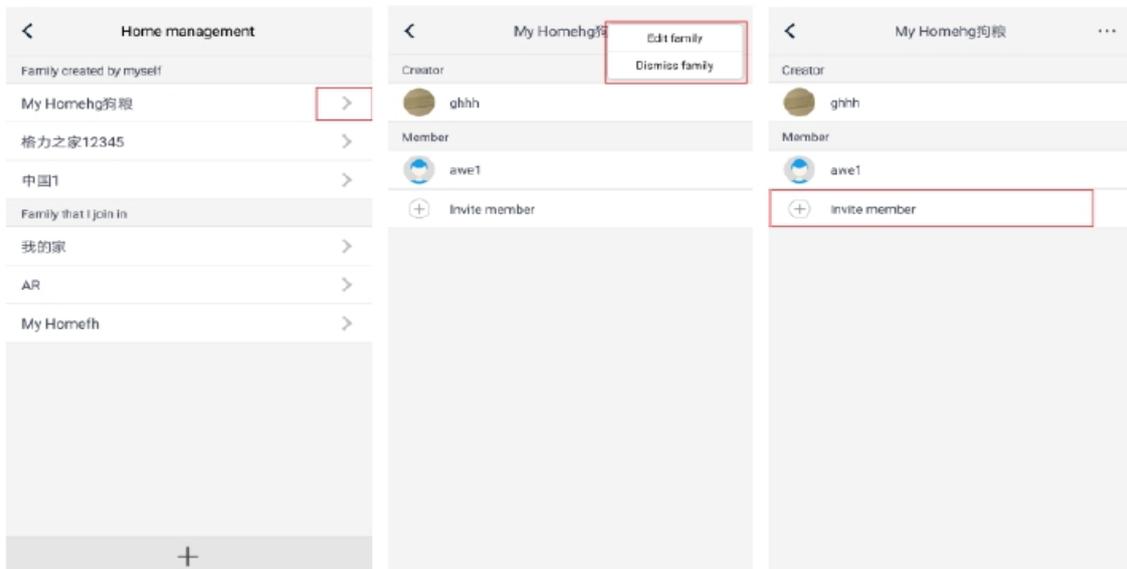

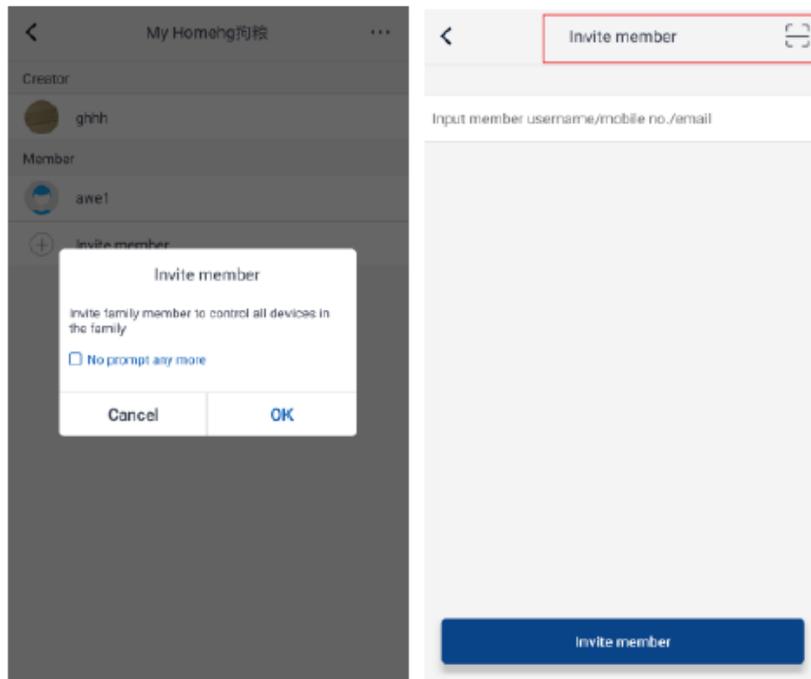

3. Help

Cliquez sur Help (Aide) pour visualiser les instructions de l'**APPLICATION EWPE SMART**.

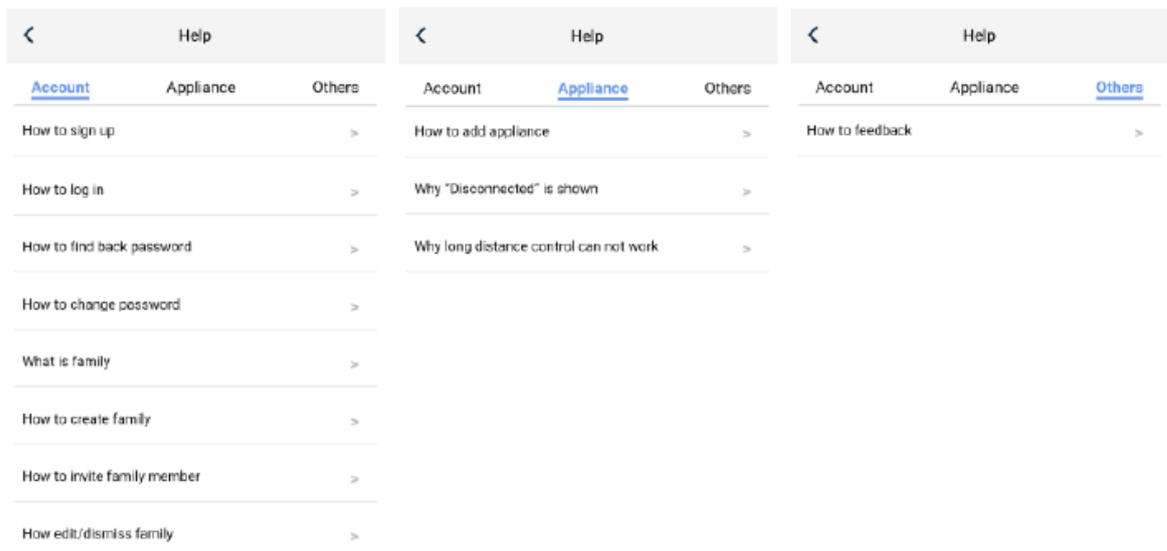

4. Feedback

Cliquez sur Feedback (Commentaires) pour donner votre avis sur le produit.

5. Comment réinitialiser le module Wi-Fi du climatiseur :

Éteignez l'unité avec la télécommande et coupez le courant du climatiseur pendant 10 secondes au moins. Rebranchez le courant. Après une minute, appuyez simultanément sur les touches « Turbo » et « Mode ». Si le climatiseur émet un bip, cela signifie que le module Wi-Fi a été réinitialisé correctement. Attention : La configuration est effectuée dans les 2 minutes. Dans le cas contraire, répétez l'opération de réinitialisation.

Analyse des erreurs courantes de configuration du réseau :

Si le contrôle à courte distance ne fonctionne pas, effectuez les vérifications mentionnées ci-dessous :

- Vérifiez que l'alimentation du climatiseur est connectée.
- Vérifiez que la fonction Wi-Fi du climatiseur est normalement active.
- Vérifiez que le Wi-Fi du téléphone sélectionne le climatiseur correspondant.
- Réinitialisez avec la télécommande et recommencez la configuration depuis l'étape 3.


Il est important de ne pas oublier les éléments ci-dessous.

1. La fonction Wi-Fi du climatiseur nécessite une minute environ pour démarrer.
2. Le climatiseur est équipé d'une fonction de mémoire.

Fonctionnement d'urgence

En cas de perte ou de rupture de la télécommande, pour allumer ou éteindre le climatiseur, utiliser la touche d'urgence située sous le panneau avant de l'unité interne.

Dans ce cas, à l'allumage, c'est le mode de fonctionnement automatique qui sera activé.

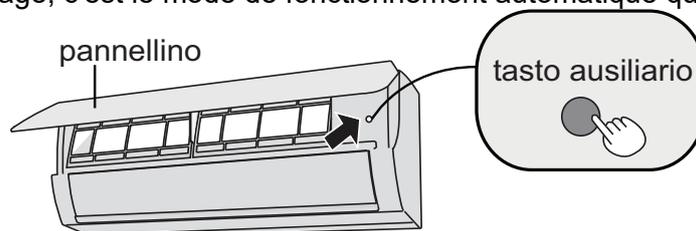

| | |
|-----------------|-------------------|
| pannellino | panneau |
| tastoausiliario | touche auxiliaire |

MAINTENANCE

Nettoyage et entretien

Note :

Éteindre le climatiseur et débrancher l'alimentation avant toute opération de nettoyage et d'entretien.

Nettoyage de la surface de l'unité interne

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l'extérieur du climatiseur.

Ne pas utiliser d'eau trop chaude, de solvants, d'essence ou d'autres produits chimiques, de poudre de talc ou de brosses : cela risquerait d'endommager la surface ou la couleur de l'enveloppe extérieure.

Pour retirer les éventuelles taches, utiliser de l'eau tiède avec un peu de détergent neutre.

Ne pas verser d'eau sur le climatiseur pour le nettoyer : cela pourrait endommager ses composants internes ou provoquer un court-circuit.

Note : ne pas retirer le panneau lors des opérations de nettoyage.

Nettoyage des filtres


Ouvrir le panneau

Soulever le panneau avant de l'unité interne, tel qu'illustré sur la figure.




Retirer les filtres

Retirer les filtres en soulevant l'un des angles inférieurs et en les tirant vers le bas, tel qu'illustré sur la figure.



Nettoyer les filtres

- Nettoyer les filtres avec un aspirateur.
- S'ils sont très sales, utiliser de l'eau (à moins de 45°C) et les laisser sécher dans un endroit frais et ombragé.



Remettre les filtres en place

Réinsérer les filtres dans leurs sièges et bien fermer le panneau avant.



Note :

- Les filtres doivent être nettoyés tous les trois mois ou plus souvent si l'environnement est très poussiéreux.

ATTENTION !

Après le retrait des filtres, éviter tout contact avec l'échangeur à ailettes (risque d'abrasions ou de coupures).

- Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher les filtres afin d'éviter de les déformer.

Contrôles à effectuer avant l'utilisation

1. Vérifier que l'admission et la prise d'air ne sont pas obstruées.
2. Vérifier que le disjoncteur de courant, la fiche et la prise sont en bon état.
3. Contrôler que les filtres sont propres.
4. Contrôler que l'étrier de maintien de l'unité externe n'est pas endommagé ou rouillé. Si jamais c'est le cas, contacter le centre d'assistance.
5. Vérifier que les tuyaux ne sont pas endommagés.

Contrôles à effectuer après la période d'utilisation

1. Débrancher l'alimentation électrique.
2. Nettoyer les filtres et le panneau de l'unité interne.
3. Contrôler que l'étrier de maintien de l'unité externe n'est pas endommagé ou rouillé. Si jamais c'est le cas, contacter le centre d'assistance.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Anomalies de fonctionnement possibles et solutions

ATTENTION

Ne pas tenter de réparer seul l'unité. Une intervention incorrecte peut être à l'origine de chocs électriques ou d'incendies, c'est pourquoi il est préconisé de contacter le Service d'assistance technique local après avoir coupé l'alimentation électrique de l'unité.

Avant de contacter le Service d'assistance technique, effectuer les contrôles suivants :

| Anomalie | Vérification | Solution |
|---|---|---|
| L'unité interne ne reçoit pas le signal de la télécommande ou la télécommande ne semble pas fonctionner | Existe-t-il des interférences considérables (ex : électricité statique, tension stable) ? | Retirer la fiche. Réinsérer la fiche au bout d'environ 3 minutes puis rallumer l'unité. |
| | La télécommande se trouve-t-elle dans la plage de réception du signal ? Des obstacles sont-ils présents ? | La distance maximale de réception du signal est de 8 m : au-delà, la télécommande ne fonctionne pas. Retirer les obstacles. |
| | La télécommande est-elle bien orientée en direction du récepteur ? | Orienter la télécommande en direction du récepteur situé sur l'unité interne. |
| | La sensibilité de la télécommande est-elle faible ? Les images sont-elles floues ou invisibles ? | Vérifier les piles. Si la charge des piles est trop faible, les remplacer. |
| | Les icônes n'apparaissent-elles pas lorsque l'on actionne la télécommande ? | Contrôler si la télécommande est endommagée. Si c'est le cas, la remplacer. |
| | Y a-t-il une ampoule à fluorescence dans la pièce ? | Placer la télécommande à côté de l'unité interne Éteindre l'ampoule à fluorescence et réessayer |
| Aucune émission d'air par l'unité interne | La sortie ou l'entrée d'air de l'unité interne est-elle obstruée ? | Éliminer les obstructions. |
| | En mode chauffage, la température intérieure a-t-elle atteint la température paramétrée ? | Une fois la température paramétrée atteinte, l'unité interne cesse d'émettre de l'air. |
| | Le mode chauffage vient-il d'être activé ? | Pour éviter l'envoi d'air froid dans la pièce, la sortie d'air commence avec un retard de quelques minutes (il s'agit d'un phénomène normal). |

| Anomalie | Vérification | Solution |
|--|--|--|
| Le climatiseur ne fonctionne pas | L'alimentation électrique est-elle coupée ? | Attendre que l'alimentation électrique soit rétablie. |
| | La fiche est-elle desserrée ? | Réinsérer la fiche. |
| | Le disjoncteur de courant a-t-il sauté ou le fusible a-t-il grillé ? | Demander à un professionnel de remplacer le disjoncteur ou le fusible. |
| | Le câblage est-il défectueux ? | Demander à un professionnel de le remplacer. |
| | L'unité a-t-elle redémarré immédiatement après l'arrêt ? | Attendre 3 minutes puis rallumer l'unité. |
| | La configuration de la fonction de la télécommande est-elle correcte ? | Reconfigurer la fonction. |
| Une brume sort de la sortie d'air de l'unité interne | La température intérieure et l'humidité sont-elles élevées ? | L'air intérieur se refroidit rapidement. Attendre que la température intérieure et l'humidité descendent et la brume disparaîtra. |
| Il n'est pas possible de régler la température | L'unité fonctionne-t-elle en mode automatique ? | En mode automatique, il n'est pas possible de régler la température. Modifier le mode de fonctionnement, si l'on souhaite pouvoir régler la température. |
| | La température demandée est-elle en dehors de la plage de température configurable ? | Plage de température configurable : 16°C ~ 30°C. |
| Impossible d'obtenir un bon niveau de | La tension est-elle trop basse ? | Attendre que la tension redevienne normale. |
| | Le filtre est-il sale ? | Nettoyer le filtre. |

| | | |
|--|--|---|
| chauffage / refroidissement. | La température configurée se trouve-t-elle dans la bonne plage ? | Régler la température dans la plage autorisée. |
| | Les portes et les fenêtres sont-elles ouvertes ? | Fermer les portes et les fenêtres. |
| Des odeurs sont émises | Une source d'odeur est-elle présente (ex : meubles, cigarettes, etc.) ? | Supprimer la source des odeurs. Nettoyer le filtre. |
| Le climatiseur s'allume accidentellement | Des interférences sont-elles présentes (ex : tonnerre, dispositifs sans fil, etc.) ? | Débrancher l'alimentation puis la rétablir. Rallumer l'unité. |
| L'unité externe produit de la vapeur | Le mode chauffage est-il activé ? | Pendant le dégivrage en mode chauffage, la production de vapeur est un phénomène normal. |
| On entend un bruit d'eau qui coule | Le climatiseur vient-il d'être allumé ou éteint ? | Le bruit est produit par le produit réfrigérant qui s'écoule à l'intérieur de l'unité (il s'agit d'un phénomène normal). |
| On entend des bruits qui ressemblent à des craquements / crépitements | Le climatiseur vient-il d'être allumé ou éteint ? | C'est le bruit du frottement provoqué par l'expansion et/ou la contraction du panneau ou d'autres pièces, à cause des changements de température. |

Analyse des anomalies de fonctionnement

Code d'erreur

En cas de dysfonctionnement, le voyant de température situé sur l'unité interne clignote pour indiquer le code d'erreur correspondant. Consulter la liste ci-dessous pour identifier le code d'erreur.

| Code d'erreur | Anomalies de fonctionnement et solutions |
|---------------|--|
| E5 | Peut être éliminé en éteignant puis en rallumant l'unité. Dans le cas contraire, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| E6 | Peut être éliminé en éteignant puis en rallumant l'unité. Dans le cas contraire, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| E8 | Peut être éliminé en éteignant puis en rallumant l'unité. Dans le cas contraire, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| U8 | Peut être éliminé en éteignant puis en rallumant l'unité. Dans le cas contraire, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| H6 | Peut être éliminé en éteignant puis en rallumant l'unité. Dans le cas contraire, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| C5 | S'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| F0 | S'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| F1 | S'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |

| | |
|----|--|
| F2 | S'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |
| H3 | Peut être éliminé en éteignant puis en rallumant l'unité. Dans le cas contraire, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance. |

Note : en cas d'autres codes d'erreur, s'adresser à un technicien qualifié pour obtenir une assistance.


Avertissement

Lorsque l'un des problèmes suivant se produit, éteindre le climatiseur et débrancher immédiatement l'alimentation. Ensuite, contacter le Service d'assistance technique local.

- Le câble d'alimentation a surchauffé ou est endommagé.
- On entend un bruit anormal pendant le fonctionnement.
- L'interrupteur différentiel saute souvent.
- Une odeur de brûlé sort du climatiseur.
- Il y a des fuites au niveau de l'unité interne.
- Ne pas tenter de réparer ou de réinstaller seul l'appareil.
- Si le climatiseur fonctionne de manière anormale, des dysfonctionnements, chocs électriques ou risques d'incendie peuvent apparaître.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Schéma d'installation et espaces techniques

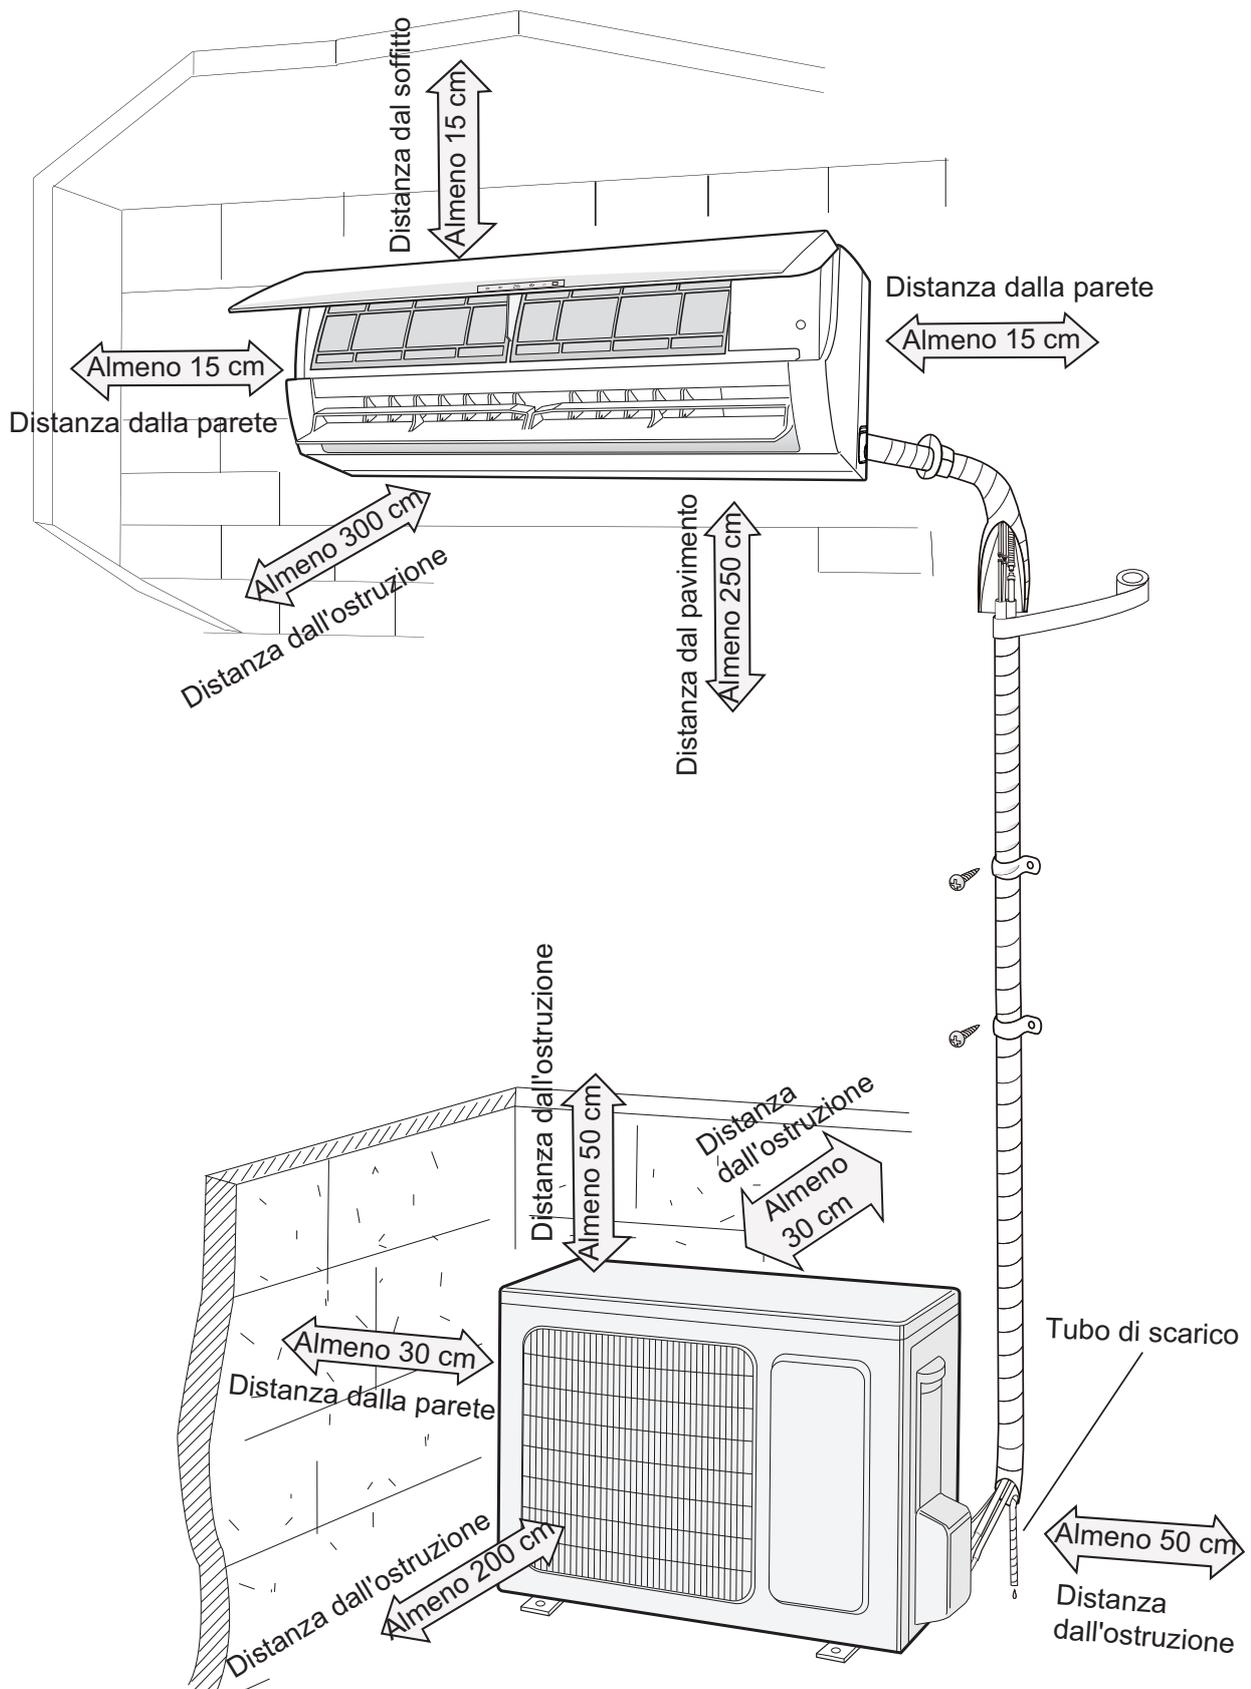

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Distanza dal soffitto | Distance du plafond |
| Almeno 15 cm | Au moins 15 cm |
| Distanza dalla parete | Distance du mur |
| Almeno 15 cm | Au moins 15 cm |
| Distanza dalla parete | Distance du mur |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Almeno 15 cm | Au moins 15 cm |
| Distanza dall'ostruzione | Distance de l'obstruction |
| Almeno 300 cm | Au moins 300 cm |
| Distanza dal pavimento | Distance du sol |
| Almeno 250 cm | Au moins 250 cm |
| Distanza dall'ostruzione | Distance de l'obstruction |
| Almeno 50 cm | Au moins 50 cm |
| Distanza dall'ostruzione | Distance de l'obstruction |
| Almeno 30 cm | Au moins 30 cm |
| Distanza dalla parete | Distance du mur |
| Almeno 30 cm | Au moins 30 cm |
| Distanza dall'ostruzione | Distance de l'obstruction |
| Almeno 200 cm | Au moins 200 cm |
| Tubo di scarico | Tuyau d'évacuation |
| Distanza dall'ostruzione | Distance de l'obstruction |
| Almeno 50 cm | Au moins 50 cm |

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

ATTENTION : avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique a bien été coupée.

ATTENTION : avant toute intervention, se munir d'équipements de protection individuelle adaptés.

ATTENTION : l'appareil doit être réinstallé conformément aux règles nationales en vigueur.

ATTENTION : les raccordements électriques et l'installation doivent être réalisés exclusivement par des personnes possédant les qualifications techniques et professionnelles les autorisant à procéder à l'installation, la transformation, l'extension et la maintenance des équipements et capables de vérifier ces derniers pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement.

ATTENTION : installer un dispositif, interrupteur général ou prise électrique, qui permette de couper complètement l'alimentation électrique de l'appareil.

ATTENTION: Pour la connexion entre les unités, utilisez uniquement des tuyaux en cuivre recuit et désoxydé pour le conditionnement et la réfrigération et isolés avec du polyéthylène expansé de min. 8 mm.

Les instructions fondamentales pour l'installation correcte des appareils sont reportées ici. Il revient toutefois à l'installateur de s'inspirer de son expérience afin de perfectionner toutes les opérations en fonction des exigences spécifiques de chaque projet.

Ne pas installer l'appareil dans des locaux où sont présents des gaz inflammables ou des substances acides ou alcalines qui pourraient endommager irrémédiablement les échangeurs de chaleur en cuivre-aluminium ou les composants internes en plastique.

Ne pas installer l'unité dans les ateliers ou les cuisines, où les vapeurs d'huile mélangées à l'air traité peuvent se déposer sur les batteries d'échange, réduisant ainsi leurs performances, ou sur les parties internes de l'unité, endommageant alors les composants en plastique.

Choix du lieu d'installation

| Critères requis essentiels | Unité interne |
|---|---|
| <p>Ne pas installer l'unité dans les lieux suivants, sous peine de voir apparaître des dysfonctionnements.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lieux où sont présents de fortes sources de chaleur, vapeurs, gaz inflammables ou explosifs. Lieux où sont présents des appareils à haute fréquence (ex : soudeuses, appareils médicaux). Lieux proches de zones côtières. Lieux où l'on trouve des huiles ou des fumées dans l'air. Lieux où l'on trouve du gaz sulfureux. Autres lieux qui présentent des conditions particulières. | <ol style="list-style-type: none"> Il ne doit pas y avoir d'obstacles près du point d'entrée et de sortie de l'air. Choisir un lieu où l'eau de condensation puisse se dissiper facilement, sans gêner les autres personnes. Choisir un lieu pratique pour raccorder l'unité externe à proximité de la prise de courant. Choisir un emplacement hors de portée des enfants. Le lieu d'installation doit pouvoir supporter le poids de l'unité interne, sans augmenter les bruits et vibrations. L'unité doit être installée à une distance de 2,5 m du sol. |

| | |
|---|---|
| Ne pas utiliser l'unité à proximité immédiate de lingerie, salles de bain, douches ou piscines. | 7. Ne pas installer l'unité interne juste au-dessus d'un appareil électrique. 8. Veiller à maintenir une certaine distance entre l'unité et les ampoules à fluorescence. |
| Unité externe | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Choisir une position où le bruit et le flux d'air émis par l'unité externe ne risque pas de gêner les voisins. 2. Le lieu doit être bien ventilé et sec ; l'unité externe ne doit pas être exposée directement à la lumière du soleil ou à des vents forts. 3. Le lieu doit être en mesure de supporter le poids de l'unité externe. 4. Vérifier que l'installation est conforme aux critères requis du schéma de dimensions relatif à l'installation. 5. Choisir un emplacement hors de portée des enfants et éloigné des animaux ou des plantes. Si jamais cela n'est pas possible, installer une clôture de sécurité. | |

Critères requis pour les branchements électriques

Précautions de sécurité

1. Il est nécessaire de respecter les normes de sécurité électrique lors de l'installation de l'unité.
2. En conformité avec les dispositions de sécurité locales, utiliser un circuit d'alimentation et un disjoncteur de courant aux normes
3. S'assurer que l'alimentation correspond bien aux critères requis par le climatiseur. Une alimentation instable ou un câblage incorrect peuvent causer des dysfonctionnements. Installer des câbles d'alimentation adaptés avant de mettre le climatiseur en service.
4. Raccorder correctement les fils de phase, neutre et terre à la prise de courant.
5. Veiller à couper l'alimentation électrique avant de procéder à toute intervention relative au circuit électrique ou à la sécurité. Pour les modèles dotés d'une fiche d'alimentation, s'assurer que cette dernière soit facile d'accès après l'installation.
6. Ne pas raccorder l'alimentation avant d'avoir terminé l'installation.
7. Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés. Si le cordon électrique est endommagé, le faire remplacer par le fabricant, le revendeur ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
8. La température du circuit réfrigérant étant élevée, il est nécessaire de garder le câble d'interconnexion à distance du tuyau en cuivre.
9. L'appareil doit être installé conformément aux dispositions nationales en vigueur en matière de câblage.
10. L'installation doit être effectuée dans le respect des normes et exclusivement par du personnel autorisé.



L'unité est chargée du réfrigérant R32 légèrement inflammable. Une mauvaise manipulation du gaz en question peut exposer les personnes et les matériaux à de graves dommages. Plus de détails sur ce réfrigérant sont donnés au début de ce manuel.

Mise à la terre

1. Le climatiseur appartient aux appareils électroménagers de classe I. La mise à la terre doit être réalisée correctement avec le dispositif prévu à cet effet par un professionnel. Contrôler que l'appareil est toujours raccordé à la terre de manière efficace, sous peine de voir survenir des chocs électriques.
2. Le fil jaune-vert du climatiseur est le fil de mise à la terre et il ne peut pas être utilisé pour d'autres usages.
3. La résistance de terre doit être conforme aux normes nationales de sécurité électrique.
4. L'appareil doit être positionné de telle sorte que la fiche demeure accessible.
5. Un sectionneur omnipolaire avec une distance entre les contacts d'au moins 3 mm à chaque pôle doit être connecté sur le câblage fixe.

INSTALLATION

Installation de l'unité interne

Phase une : choisie de la position


Choisir la position où installer l'unité en fonction du plan de la pièce, des éventuelles contraintes architecturales et des exigences du client. Contrôler qu'à l'endroit choisi il est possible d'accéder à l'unité pour les opérations d'entretien et de nettoyage des filtres. Pour l'installation, utiliser la plaque de fixation en guise de gabarit pour identifier la position exacte des chevilles à expansion et du trou de passage à travers le mur. L'enveloppe en plastique est dotée de parties prédécoupées qui, si nécessaire, peuvent être retirées pour permettre le passage des lignes frigorifiques et des câbles. Pendant le fonctionnement en mode refroidissement ou en mode déshumidification, de l'air condense sur la batterie de l'unité interne. La condensation est recueillie dans la bassine et est évacuée par le tuyau en caoutchouc prévu à cet effet. Le tuyau doit être raccordé à une tuyauterie présentant une pente adaptée et sans coudes, ne pas présenter de siphons et ne pas être immergé dans l'eau.

Phase deux : installer la plaque de montage au mur

1. Accrocher la plaque de montage au mur, la placer en position horizontale à l'aide d'un niveau et tracer les trous de fixation des vis sur le mur.
2. Percer les trous de fixation des vis sur le mur à l'aide d'une perceuse à percussion (la mèche de la perceuse doit correspondre à la cheville à expansion en plastique), puis insérer les chevilles dans les trous.
3. Fixer la plaque sur le mur à l'aide de vis autotaraudeuses (ST4.2X25TA), puis vérifier qu'elle est installée solidement en tirant dessus. Si la cheville à expansion en plastique est desserrée, pratiquer un autre trou de fixation à proximité à l'aide de la perceuse.

Phase trois : percer le trou destiné aux tuyaux

Choisir la position du trou destiné aux tuyaux en fonction de la direction du tuyau de sortie. La position du trou destiné aux tuyaux doit être légèrement plus basse que le cadre mural, comme indiqué ci-dessous.

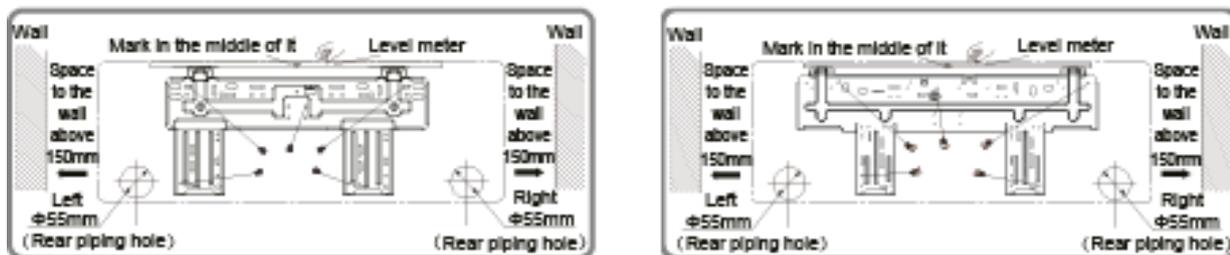


| | |
|---|---|
| Wall | Mur |
| Space to the wall above 150mm | Distance du mur supérieure à 150 mm |
| Mark in the middle of it | Marquer son milieu |
| Levelmeter | Niveau |
| Left $\Phi 55$ mm (Rear piping hole) | Gauche $\Phi 55$ mm (Trou tuyau arrière) |
| Right $\Phi 55$ mm | Droite $\Phi 55$ mm |
| Left $\Phi 70$ mm | Gauche $\Phi 70$ mm |
| Right $\Phi 70$ mm | Droite $\Phi 70$ mm |

Percer le trou destiné aux tuyaux d'un diamètre de $\Phi 55$ ou 70 à l'endroit de la sortie choisi à cet effet. Pour assurer un drainage correct, le trou des tuyaux sur le mur doit être légèrement incliné vers le bas sur l'extérieur, avec une pente de $5-10^\circ$.

Note :


- Empêcher la pénétration de poussière et prendre les mesures de sécurité nécessaires lors du perçage du trou.
- Les chevilles à expansion en plastique ne sont pas fournies mais doivent être achetées sur place.

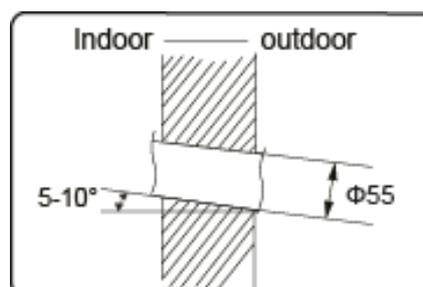

| | |
|---------|-----------|
| Indoor | Intérieur |
| Outdoor | Extérieur |

Phase quatre : tuyau de sortie

Il est possible de faire sortir le tuyau dans différentes directions : droite, arrière droite, gauche ou arrière gauche.

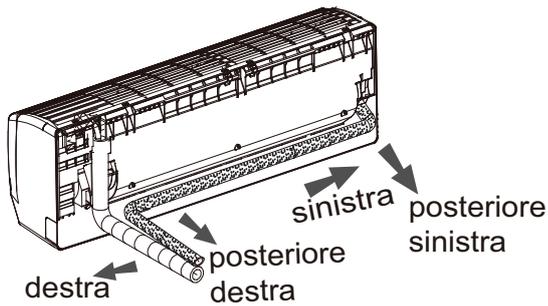

| | |
|---------------------|----------------|
| destra | droite |
| posterioredestra | arrière droite |
| sinistra | gauche |
| posteriore sinistra | arrière gauche |

Lorsque l'on a choisi la direction de sortie (gauche ou droite), pratiquer en bas le trou correspondant.




| | |
|-------------------|------------------|
| destra | droite |
| foro da praticare | trou à effectuer |
| sinistra | gauche |

Phase cinq : raccorder le tuyau de l'unité interne


Positionner le joint du tuyau dans l'évasement correspondant.

Pré-serrer l'écrou du raccord à la main.

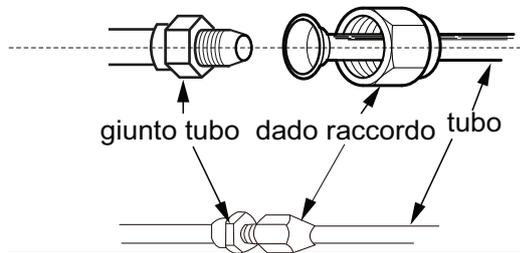


| | |
|----------|---------|
| giunto | joint |
| tubo | tuyau |
| dado | écrou |
| raccordo | raccord |

Régler la force du couple en consultant le tableau ci-dessous. Positionner la clé à fourche sur le joint du tuyau et la clé dynamométrique sur l'écrou du raccord. Serrer l'écrou avec la clé.

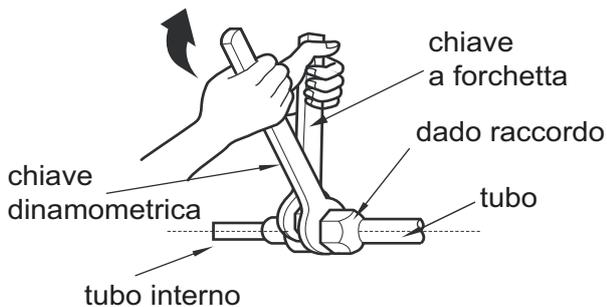

| | |
|----------------------|--------------------|
| chiave a forchetta | clé à fourche |
| chiave dinamometrica | clé dynamométrique |
| tubo interno | tuyau interne |
| dado raccordo | écrou du raccord |
| tubo | tuyau |

| Diamètre de l'écrou hexagonal | Couple de serrage (Nm) |
|-------------------------------|------------------------|
| Φ6 | 15~20 |
| Φ9,52 | 30~40 |
| Φ12 | 45~55 |
| Φ16 | 60~65 |
| Φ19 | 70~75 |

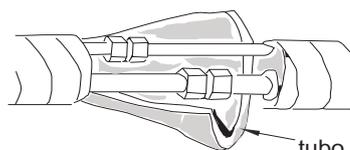


| | |
|---------------|--------------|
| tubo isolante | tube isolant |
|---------------|--------------|

Envelopper le tube interne et le joint du tube de raccordement avec le tube isolant puis avec le ruban adhésif.


Phase six : installer le tuyau d'évacuation de la condensation

Raccorder le tuyau d'évacuation au tuyau de sortie de l'unité interne.

Envelopper le joint avec le ruban.

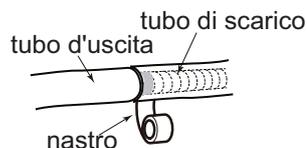

| | |
|-----------------|--------------------|
| tubo isolante | tube isolant |
| tubo di uscita | tuyau de sortie |
| tubo di scarico | tuyau d'évacuation |
| nastro | ruban adhésif |

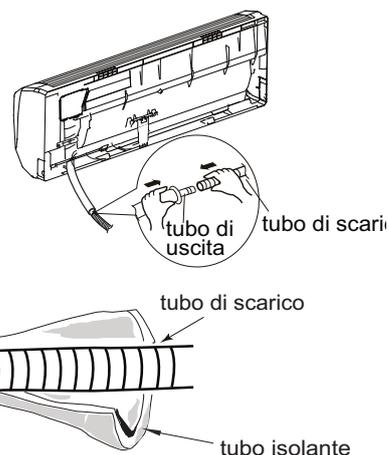


Note :

- Ajouter le tube isolant au tuyau d'évacuation interne afin d'éviter la formation de condensation.
- Les chevilles à expansion en plastique ne sont pas fournies.

Phase sept : raccorder le câble électrique de l'unité interne

1. Ouvrir le panneau, retirer la vis de fixation du panneau de couverture du bornier électrique.

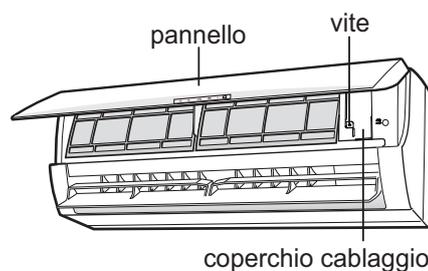

2. Insérer le câble de raccordement entre l'unité interne et externe dans le trou arrière situé au niveau du bornier. Ensuite, le faire ressortir par l'avant.



| | |
|-----------------------|----------------------|
| pannello | panneau |
| vite | vis |
| coperchiocablaggio | couvercle câblage |
| foro di passaggio | trou de passage |
| cavo | câble |
| cavo di alimentazione | câble d'alimentation |

3. Retirer l'attache du câble, raccorder le câble d'alimentation au bornier en respectant les couleurs ; serrer la vis et fixer le câble d'alimentation avec l'attache.



| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| blu | bleu |
| nero | noir |
| marrone | marron |
| giallo-verde | jaune-vert |
| Collegamento unità esterna | Raccordement de l'unité externe |


4. Remettre en place le couvercle du bornier et serrer la vis.
5. Fermer le panneau.

Note :

- Tous les câblages doivent être raccordés tel qu'indiqué sur le schéma électrique de l'unité. Tous les câbles de l'unité interne et externe doivent être raccordés par un professionnel.
- Si la longueur du câble d'alimentation n'est pas suffisante, contacter le fournisseur pour en avoir un nouveau. Ne pas effectuer de rallonges soi-même.
- Pour le climatiseur doté d'une fiche, cette dernière doit se trouver dans une position facile d'accès une fois l'installation terminée.
- Pour le climatiseur sans fiche, installer sur la ligne un disjoncteur de courant. Le disjoncteur de courant doit être unipolaire, avec une distance entre les contacts supérieure à 3 mm.


Phase huit : envelopper le tuyau de ruban

1. Réunir le tuyau de raccordement, le câble d'alimentation et le tuyau d'évacuation en les enveloppant avec le ruban.

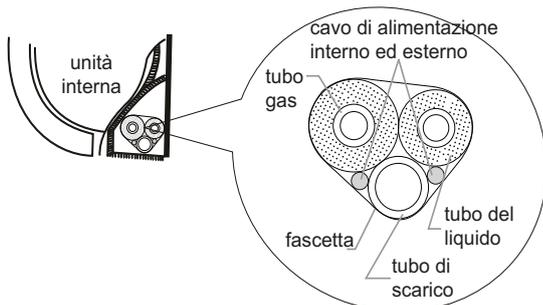

| | |
|--|---|
| unità interna | unité interne |
| cavo di alimentazione interno ed esterno | câble d'alimentation interne et externe |
| tubo gas | tuyau du gaz |
| fascetta | ruban |
| tubo di scarico | tuyau d'évacuation |
| tubo del liquido | tuyau du liquide |

2. Lors de l'opération d'application du ruban, préserver une portion du tuyau d'évacuation et du tuyau d'alimentation pour l'installation. Une fois arrivé à un certain stade de l'opération, séparer le câble interne puis le tuyau d'évacuation.

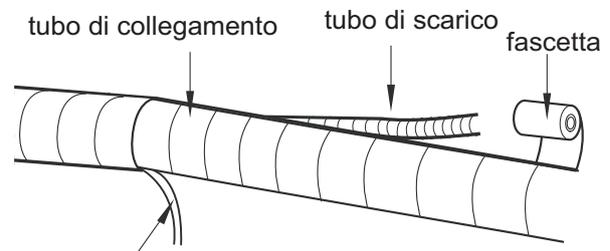

cavo di alimentazione interno

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| tubo di collegamento | tuyau de raccordement |
| tubo di scarico | tuyau d'évacuation |
| fascetta | ruban |
| cavo di alimentazione interno | câble d'alimentation interne |



3. Appliquer le ruban de manière uniforme.
4. Le tuyau du liquide et le tuyau du gaz doivent être enveloppés séparément à la fin.

Note :

le câble d'alimentation et le câble de commande ne doivent pas être enroulés ou tournés. Le tuyau d'évacuation doit être enveloppé dans du ruban dans la partie inférieure.

Phase neuf : accrocher l'unité interne

1. Insérer les tuyaux, une fois entourés de ruban, dans le tuyau mural et les faire passer à travers le trou réalisé dans le mur.
2. Accrocher l'unité interne à la plaque de montage au mur.
3. Remplir l'espace entre les tuyaux et le trou dans le mur avec un produit de scellement.
4. Fixer le tuyau au mur.
5. Contrôler que l'unité interne est installée solidement et bien contre le mur.

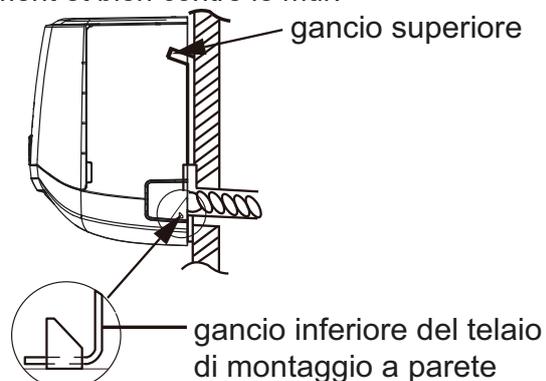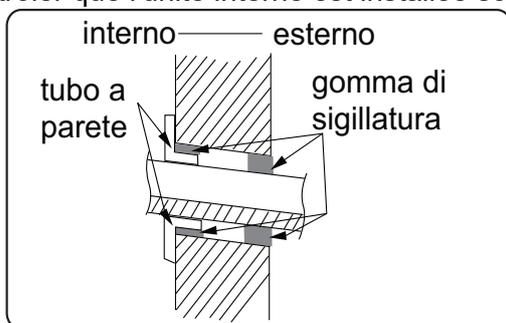

| | |
|----------------------|--------------------------|
| interno | intérieur |
| esterno | extérieur |
| tubo a parete | tuyau mural |
| gomma di sigillatura | caoutchouc de scellement |
| gancio superiore | crochet supérieur |

Note :

- Ne pas trop plier le tuyau d'évacuation pour éviter tout phénomène d'obstruction de ce dernier.


Installation de l'unité externe

Phase un : fixer le support de l'unité externe

1. Choisir l'emplacement de l'installation en fonction de la structure de la maison.
2. Fixer le support de l'unité externe à l'endroit choisi à l'aide de vis à expansion.

Note :


- Adopter des mesures de protections suffisantes lors de l'installation de l'unité externe.
- S'assurer que le support puisse supporter au moins quatre fois le poids de l'unité.
- L'unité externe doit être placée au moins 3 cm au-dessus du sol afin de permettre l'installation du joint d'évacuation.
- Pour l'unité dont la capacité de réfrigération est égale à 2300W~ 5000W, il faut 6 vis à expansion ; pour l'unité dont la capacité de réfrigération est égale à 6000W ~ 8000W, il faut 8 vis à expansion ; pour l'unité dont la capacité de réfrigération est égale à 10000W ~ 16000W, il faut 10 vis à expansion.

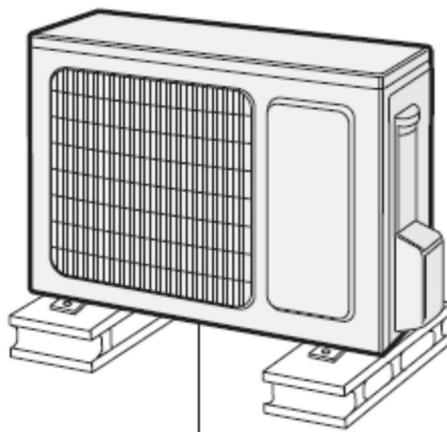

au moins 3 cm au-dessus du sol


Phase deux : installer le joint d'évacuation

1. Placer le joint d'évacuation externe dans le trou présent sur le châssis, comme l'illustre la photo ci-dessous.
2. Raccorder le tuyau flexible d'évacuation dans le trou d'évacuation.

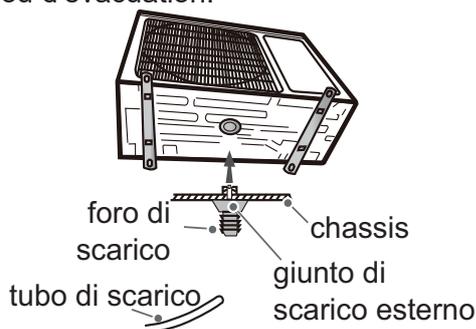

Phase trois : fixer l'unité externe


1. Positionner l'unité externe sur le support.
2. Fixer les trous des pieds de l'unité externe avec des boulons.

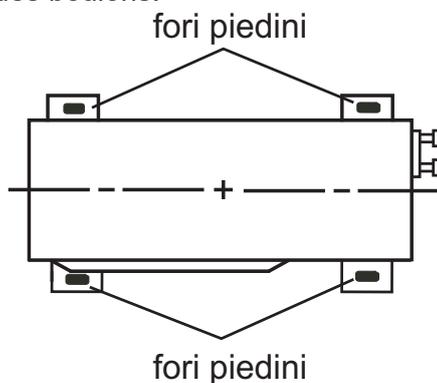

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| foro di scarico | trou d'évacuation |
| tubo di scarico | tuyau d'évacuation |
| chassis | châssis |
| giunto di scarico esterno | joint d'évacuation externe |
| fori piedini | trous des pieds |



Phase quatre : raccorder les tuyaux internes et externes

1. Retirer la vis située sur la poignée droite de l'unité externe et retirer la poignée.
3. Pré-serrer l'écrou du raccord à la main.

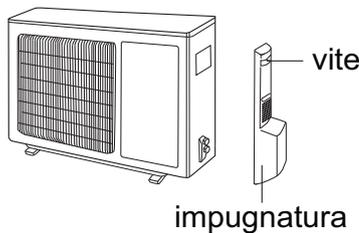

| | |
|-------------|---------|
| vite | vis |
| impugnatura | poignée |

2. Retirer le capuchon à vis de la vanne et positionner le joint du tuyau dans l'évasement de celui-ci.

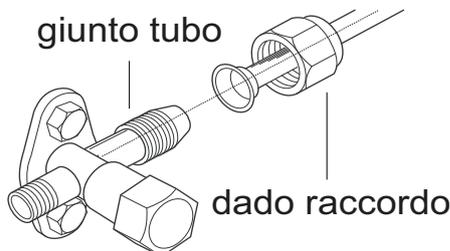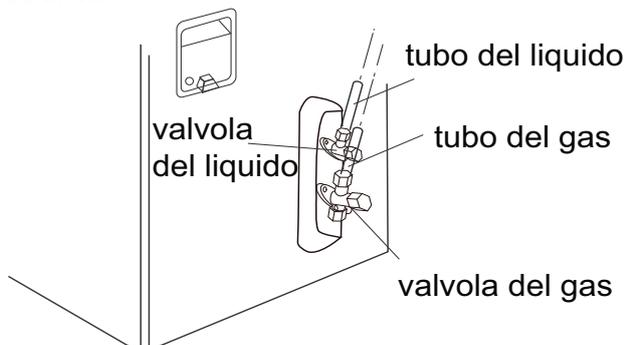

| | |
|--------------|------------------|
| giuntotubo | joint du tuyau |
| dadoraccordo | écrou du raccord |


4. Serrer l'écrou de raccord avec la clé dynamométrique, en se référant au tableau ci-dessous.

| Diamètre de l'écrou hexagonal | Couple de serrage (Nm) |
|-------------------------------|------------------------|
| Φ6,35 | 15~20 |
| Φ9,52 | 30~40 |
| Φ12,7 | 45~55 |
| Φ15,88 | 60~65 |

| | |
|-------------------|------------------|
| valvoladelliquido | vanne du liquide |
| tubodelliquido | tuyau du liquide |
| tubodelgas | tuyau du gaz |
| valvoladelgas | vanne du gaz |

Phase cinq : raccorder le câble électrique externe

1. Retirer l'attache du câble, raccorder le câble d'alimentation et le câble de commande de signal (uniquement pour l'unité de refroidissement et chauffage) à la borne de câblage en respectant la couleur. Les fixer avec les vis.

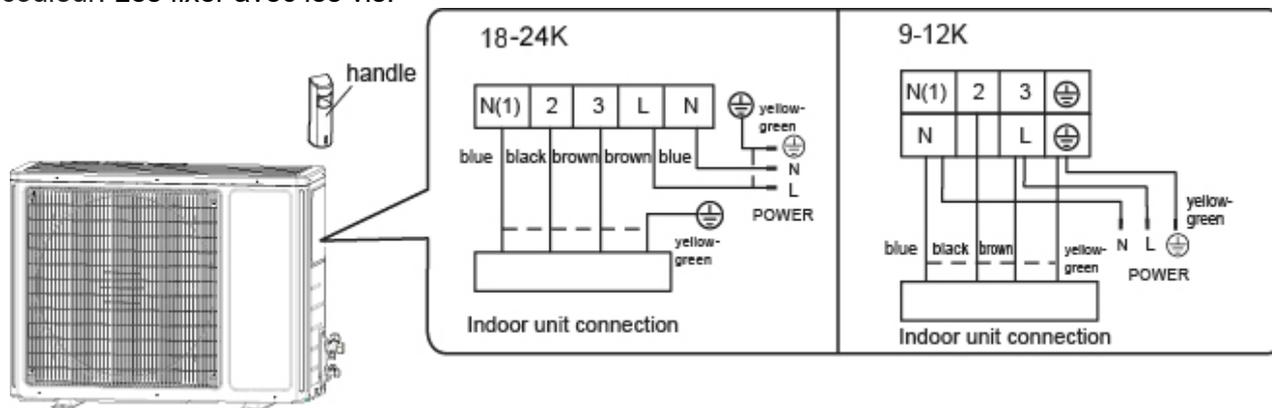

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| handle | poignée |
| blue | bleu |
| black | noir |
| brown | marron |
| blue | bleu |
| yellow-green | jaune-verre |
| POWER | ALIMENTATION |
| Indoor unit connection | Raccordement de l'unité interne |


2. Fixer le câble d'alimentation et le câble de commande de signal avec l'attache prévue à cet effet (uniquement pour l'unité de refroidissement et chauffage).

- Note :
- Une fois la vis serrée, tirer légèrement le câble d'alimentation pour vérifier s'il est bien fixé.
 - Ne couper en aucun cas le câble d'alimentation pour prolonger et raccourcir la distance.

Phase six : mettre en place les tuyaux

1. Les tuyaux doivent être positionnés le long du mur, pliés juste ce qu'il faut et si possible dissimulés. Demi-diamètre minimum de pliage du tuyau : 10 cm.

2. Si l'unité externe est plus haute que le trou dans le mur, il faut créer dans le tuyau une courbe en U avant de le faire passer dans la pièce afin d'empêcher que la pluie ne rentre dans cette dernière.

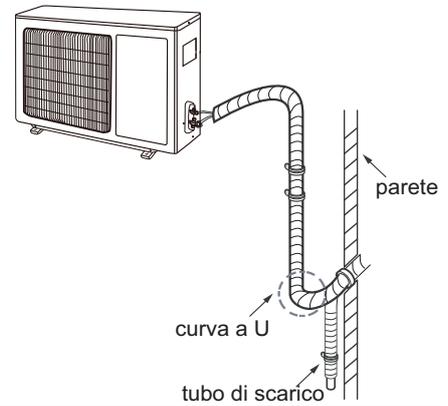


| | |
|-----------------|--------------------|
| parete | mur |
| curva a U | courbe en U |
| tubo di scarico | tuyau d'évacuation |


Note :

- La hauteur du tuyau d'évacuation à travers le mur ne doit pas être supérieure à celle du trou du tuyau de sortie de l'unité interne.


- Incliner légèrement le tuyau d'évacuation vers le bas. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être courbé, en pente vers le haut, faire des vagues, etc.

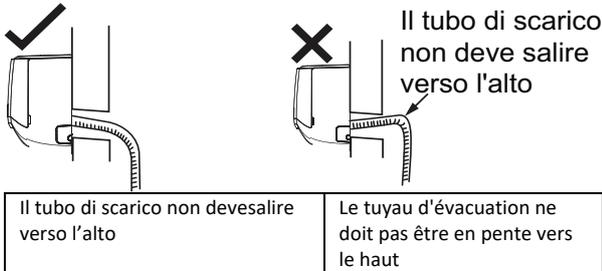


| | |
|---|--|
| Il tubo di scarico non deve salire verso l'alto | Le tuyau d'évacuation ne doit pas être en pente vers le haut |
|---|--|

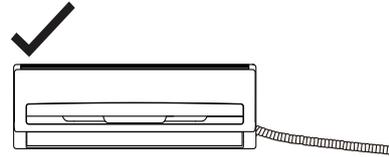

Il tubo di scarico non deve ondeggiare



- La sortie de l'eau ne doit pas être placée dans l'eau, pour que l'évacuation soit uniforme.

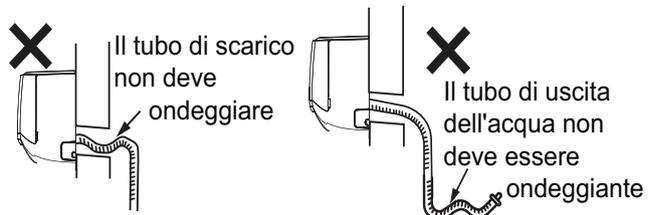

L'uscita dell'acqua non deve essere posizionata in acqua


| | |
|--|---|
| L'uscita dell'acqua non deve essere posizionata in acqua | La sortie de l'eau ne doit pas être placée dans l'eau |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Il tubo di scarico non deve ondeggiare | Le tuyau d'évacuation ne doit pas présenter de vagues |
| Il tubo di scarico non deve ondeggiare | Le tuyau d'évacuation ne doit pas présenter de vagues |
| Il tubo di uscita dell'acqua non deve essere ondeggiante | Le tuyau de sortie de l'eau ne doit pas présenter de vagues |

Pompe à vide

Utilisation de la pompe à vide

- Retirer les capuchons de la vanne du liquide et de la vanne du gaz, ainsi que l'écrou de l'ouverture de recharge de réfrigérant.
- Raccorder le tuyau de charge du piézomètre à l'ouverture de recharge de réfrigérant, puis raccorder l'autre tuyau de charge à la pompe à vide.
- Ouvrir le piézomètre complètement et le faire fonctionner pendant 10-15 min pour vérifier si la pression du piézomètre reste à -0,1 MPa.
- Fermer la pompe à vide et maintenir cette condition pendant 1-2 min pour vérifier si la pression du piézomètre reste à -0,1 MPa. Si la pression diminue, il se peut qu'il y ait des fuites.

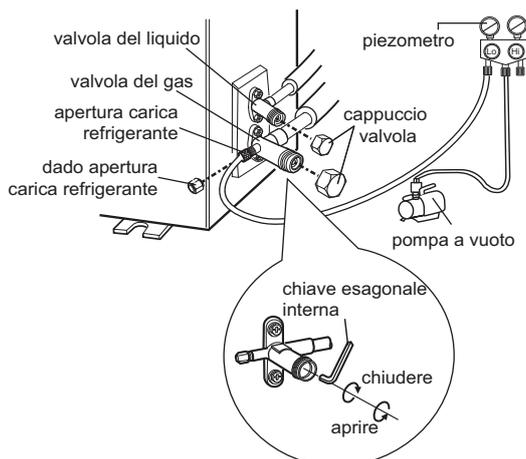

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Valvola del liquido | vanne du liquide |
| Valvola del gas | vanne du gaz |
| Apertura carica refrigerante | ouverture de recharge de réfrigérant |
| Dado apertura carica refrigerante | ouverture de recharge de réfrigérant |
| piezometro | piézomètre |
| cappucciovalvola | capuchon de la vanne |
| pompa a vuoto | pompe à vide |
| chiaveesagonale interna | clé hexagonale interne |
| chiudere | fermer |
| aprire | ouvrir |

- Retirer le piézomètre, ouvrir complètement le pointeau de la vanne du liquide et de la vanne du gaz à l'aide de la clé hexagonale interne.
- Serrer les capuchons à vis des vannes et de l'ouverture de recharge de réfrigérant.
- Remettre en place la poignée.

Détection des fuites

Contrôler qu'il n'y a pas de fuites avec un testeur de fuite. Si l'on ne possède pas de testeur de fuite, il est possible d'utiliser de l'eau savonneuse.

Contrôles après l'installation

| Vérifications | Dysfonctionnement possible |
|--|---|
| L'unité a-t-elle été installée solidement ? | L'unité pourrait tomber, se déplacer ou être bruyante. |
| Avez-vous testé la perte de liquide de réfrigérant ? | Risque de condensation et de ruissellement d'eau. |
| L'isolation thermique des tuyaux est-elle suffisante ? | Risque de condensation et de ruissellement d'eau. |
| L'eau est-elle bien drainée ? | Risque de condensation et de ruissellement d'eau. |
| La tension d'alimentation correspond-elle à la tension indiquée sur la plaque signalétique ? | Risque de dysfonctionnements ou de dommages aux composants. |
| Le câblage électrique et les tuyaux ont-ils été installés correctement ? | Risque de dysfonctionnements ou de dommages aux composants. |
| L'unité est-elle raccordée à la terre de manière sûre ? | Risque de pertes électriques. |
| Le câble d'alimentation correspond-il aux spécifications ? | Risque de dysfonctionnements ou de dommages aux composants. |
| Y a-t-il des obstructions au niveau des points d'entrée et de sortie de l'air ? | La puissance de refroidissement (chauffage) pourrait être insuffisante. |

| | |
|--|---|
| La poussière et les autres particules produites pendant l'installation ont-elles été éliminées ? | Risque de dysfonctionnements ou de dommages aux composants. |
| La vanne du gaz et la vanne du liquide du tuyau de raccordement sont-elles complètement ouvertes ? | La puissance de refroidissement (chauffage) pourrait être insuffisante. |
| L'entrée et la sortie du trou du tuyau ont-elles été recouvertes? | Risque de condensation et de ruissellement d'eau. |

ESSAIS ET FONCTIONNEMENT

Préparation aux tests de fonctionnement

- Le client approuve le climatiseur.
- Spécifier les notes importantes du climatiseur au client

Test de fonctionnement

Raccorder l'alimentation et appuyer sur la touche ON/OFF de la télécommande pour lancer le fonctionnement.

Appuyer sur la touche MODE afin de sélectionner le mode AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT et vérifier que le climatiseur fonctionne correctement.

Si la température ambiante est inférieure à 16°C, le climatiseur ne peut pas lancer le refroidissement.

ANNEXE

Configuration des tuyaux

1. Longueur standard du tuyau de raccordement : 5, 7,5, 8 m.
2. Longueur minimale du tuyau de raccordement : 3 m.
3. Longueur maximale du tuyau de raccordement et dénivelé maximal :

| Capacité | Longueur maximale du tuyau de raccordement : | Dénivelé maximal |
|------------|--|------------------|
| 9000Btu/h | 15 | 10 |
| 12000Btu/h | 20 | 10 |
| 18000Btu/h | 25 | 10 |
| 24000Btu/h | 25 | 10 |

Attention ! Noter la charge supplémentaire sur la plaque prévue à cet effet située sur l'unité externe.

Charge supplémentaire d'huile et réfrigérant

- Si la longueur du tuyau de raccordement est augmentée de 10 m par rapport à la longueur standard, ajouter 5 ml d'huile réfrigérante pour chaque portion de 5 m de tuyau ajoutée.
- Méthode à suivre pour calculer la quantité de réfrigérant supplémentaire à ajouter (tuyau de liquide) : quantité de réfrigérant supplémentaire à ajouter = longueur supplémentaire du tuyau de liquide x quantité supplémentaire de réfrigérant par mètre.

| Diamètre du tuyau de raccordement | | Ajout de réfrigérant |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Tuyau de liquide (mm) | Tuyau de gaz (mm) | (g/m) |
| Φ _{6,35} | Φ _{9,52} | 20 (9-12K) 16 (18K) |
| Φ _{6,35} | Φ _{15,88} | 40 |

Opérations de sécurité du réfrigérant inflammable

Exigence de compétence pour l'installation et l'entretien

- Tous les opérateurs du circuit frigorifique doivent posséder la licence afin de pouvoir travailler de façon correcte et en toute sécurité avec des réfrigérants inflammables.
- Le circuit frigorifique peut être réparé uniquement en suivant les modes recommandés par le fabricant de l'appareil.

Notes sur l'installation

- Il est interdit d'utiliser le climatiseur dans une pièce présentant une flamme nue ou des sources de chaleur en marche (poêles allumés).
- Ne pas percer de trous dans le circuit et ne pas brûler le tuyau de raccordement.
- Le climatiseur doit être installé dans une pièce plus grande que la surface minimale indiquée sur la plaque et dans le tableau A ci-dessous.
- L'essai d'étanchéité est obligatoire après l'installation.

TABLEAU A- Surface minimum d'une pièce (m)²

| Surface minimum pièce (m) ² | Quantité de charge (kg) | ≤1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
|--|-------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Position au sol | / | 14.5 | 16.8 | 19.3 | 22 | 24.8 | 27.8 | 31 | 34.3 | 37.8 | 41.5 | 45.4 | 49.4 | 53.6 |
| Montage à la fenêtre | / | 5.2 | 6.1 | 7 | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 15 | 16.3 | 17.8 | 19.3 | |
| Montage au mur | / | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.5 | 6 | |
| Montage au plafond | / | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | |

Notes sur l'entretien

- Contrôler que la zone d'entretien ou la surface de la pièce corresponde aux conditions indiquées sur la plaque, car cela est autorisé uniquement dans des conditions correctes.
- Contrôler que la zone d'entretien est bien aérée. L'état de ventilation continue doit être maintenu durant le processus de fonctionnement.
- Contrôler la présence d'une source de chaleur ou d'une source potentielle de chaleur dans la zone d'entretien. Les flammes nues sont interdites dans la zone d'entretien et le panneau « interdit de fumer » doit être accroché.
- Contrôler que la plaque des consignes est en bon état, sinon la remplacer.

Soudure

- S'il faut couper ou souder les conduits du circuit frigorifique pendant les opérations d'entretien, procéder comme suit :
 - a) Mettre l'unité hors tension et débrancher l'alimentation électrique.
 - b) Récupérer le gaz.
 - c) Faire le vide avec la pompe à vide.
 - d) Nettoyer les conduits avec du gaz N2.
 - e) Couper et souder ou
 - f) Ramener l'unité au Centre d'assistance pour la soudure.
- Le réfrigérant devrait être récupéré dans le réservoir de stockage spécialisé.
- S'assurer qu'il n'y a aucune flamme nue près de la sortie de la pompe à vide et s'assurer qu'elle soit bien ventilée.

Charger le circuit frigorifique.

- Utiliser des outils spécialisés pour R32 pour verser le réfrigérant. S'assurer que les différents types de réfrigérant ne se contaminent pas mutuellement.
- Le réservoir du réfrigérant devrait être maintenu en position verticale au moment de remplir le circuit frigorifique.

- Fixer l'étiquette sur le système lorsque le remplissage est terminé.
- Ne pas trop le remplir.
- Après avoir effectué le remplissage, vérifier s'il y a des fuites avant le test de fonctionnement. Un autre contrôle de détection de fuite devrait être effectué lorsque le réfrigérant est vidé.

Consignes de sécurité pour le transport et le stockage

- Utiliser un détecteur de gaz inflammable pour une vérification avant le déchargement et avant d'ouvrir le conteneur.
- Aucune source de feu ne doit être présente et il est interdit de fumer.
- Conformément aux règles et aux lois locales.


Procédure d'allongement des tuyaux

Note :

Une procédure d'allongement des tuyaux incorrecte est la cause principale des fuites de réfrigérant. Procéder comme illustré ci-dessous :

1. Couper le tuyau


- Vérifier la longueur du tuyau en fonction de la distance entre l'unité interne et l'unité externe.
- Couper la longueur de tuyau nécessaire en utilisant un coupe-tubes.

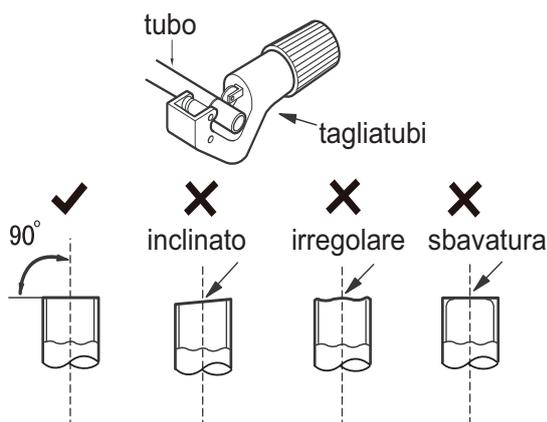

| | |
|------------|-------------|
| tubo | tuyau |
| tagliatubi | coupe-tubes |
| inclinato | incliné |
| irregolare | irrégulier |
| sbavatura | ébavurage |

2. Éliminer les bavures


- Éliminer les bavures avec une limeuse, en évitant qu'elles ne pénètrent dans le tuyau.

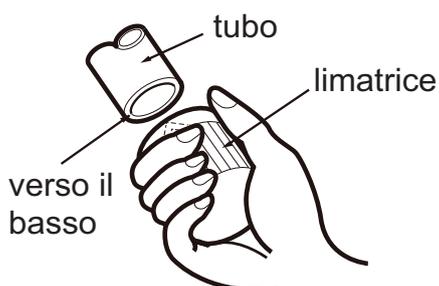

| | |
|----------------|-------------|
| tubo | tuyau |
| limatrice | limeuse |
| verso il basso | vers le bas |

5. Élargir l'ouverture

- Élargir l'ouverture en utilisant un élargisseur de tube.

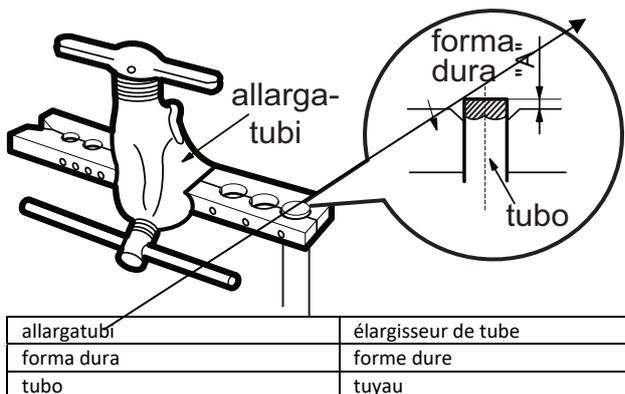

| | |
|-------------|---------------------|
| allargatubi | élargisseur de tube |
| forma dura | forme dure |
| tubo | tuyau |

Note :

- A change en fonction du diamètre :


| Diamètre extérieur (mm) | A (mm) | |
|-------------------------|--------|------|
| | Maxi | Mini |
| 6,35(1/4") | 1,3 | 0,7 |
| 9,52 (3/8") | 1,6 | 1,0 |
| 12,7(1/2") | 1,8 | 1,0 |
| 15,88(5/8") | 2,4 | 2,2 |

6. Inspection

3. Fixer un tuyau isolant


4. Appliquer un écrou pour raccords

- Retirer l'écrou pour raccords dans le tuyau de raccordement interne et la vanne externe ; installer l'écrou pour raccords sur le tuyau.

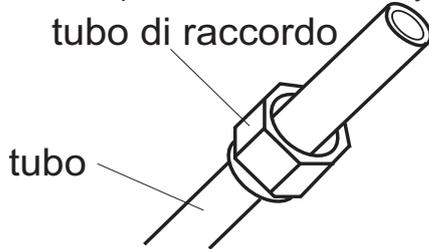


Vérifier la qualité de l'ouverture élargie. En cas de défauts, élargir à nouveau l'ouverture en suivant la procédure décrite ci-dessus.

superficie liscia



allargamento imperfetto



lunghezza uguale

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| superficie liscia | surface lisse |
| allargamento imperfetto | élargissement imparfait |
| lunghezza uguale | longueur identique |
| inclinato | incliné |
| superficie danneggiata | surface endommagée |
| fessurazione | fissuration |
| spessore irregolare | épaisseur irrégulière |

| | |
|------------------|------------------|
| tubo di raccordo | tuyau de raccord |
| tubo | tuyau |

RÈGLEMENT (UE) N. 517/2014 - GAZ À EFFET DE SERRE

L'appareil contient du R32, un gaz fluoré à effet de serre présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) de 675. Ne pas rejeter de R32 dans l'environnement.

ECOWALL 9000 UE - Kg. 0,6 = 0.405 Tonn CO₂ equiv.

ECOWALL 12000 UE - Kg. 0,65 = 0,439Tonn CO₂ equiv.

ECOWALL 18000 UE - Kg. 0,77 = 0,520 Tonn CO₂ equiv.

ECOWALL 24000 UE - Kg. 1,3 = 0,878 Tonn CO₂ equiv.



www.argoclima.com